

Września, 14 marca 2025 r.

WB.6233.15.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2, art. 41a ust.1, art. 43 ust. 1, art. 44 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) w trybie art. 104 i 107 z ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Gen. Sikorskiego 38, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, złożonym w dniu 15.10.2024 r. oraz uzupełnieniem i korektą złożonymi w dniach 28.10.2024 r. i 20.01.2025 r.

STAROSTA WRZESIŃSKI

udziela zezwolenia na zbieranie odpadów podmiotowi
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Września.

I. Warunki zezwolenia w zakresie zbierania odpadów:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów : 789 000 18 69.
2. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania:
 - a) Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania w ramach działalności Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej GPSZOK) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
 - b) Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania poza działalnością GPSZOK – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.
3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów – zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.
4. Wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.
5. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:
 - a) Dla odpadów magazynowanych w ramach GPSZOK – 46,9500 Mg,
 - b) Dla odpadów magazynowanych poza GPSZOK – 63,5000 Mg.

6. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

- a) Dla odpadów magazynowanych w ramach GPSZOK – 46,9500 Mg,
- b) Dla odpadów magazynowanych poza GPSZOK – 63,5000 Mg.

7. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów:

Zbieranie odpadów odbywa się w zakładzie zlokalizowanym na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1321/2 obręb Września, gmina Września, zlokalizowanej przy ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września.

8. Opis metody lub metod zbierania odpadów:

Zbieranie odpadów odbywa się w ramach prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na rzecz Gminy Września oraz w ramach prowadzenia działalności własnej. Odpady są zbierane zgodnie z metodą selektywnej zbiórki odpadów. W punkcie zbierania odpadów wyznaczone jest pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących odpady. Dostarczane odpady, po ich identyfikacji oraz określeniu ilości, są przyjmowane i składane w miejscu przeznaczonym dla danego rodzaju odpadu. Odpady są wazone i ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zastosowaniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów, za pomocą systemu BDO. Zbierane odpady magazynowane są tymczasowo, do momentu przygotowania partii transportowej, po czym przekazywane się do podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w taki sposób, aby zapewnić właściwą rotację (najdłużej magazynowane odpady są w pierwszej kolejności przekazywane do dalszego zagospodarowania).

9. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Zbierający odpady jest zobowiązany spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej wskazane w operacie przeciwpożarowym z września 2024 roku oraz aneksie do operatu przeciwpożarowego z października 2024 roku, opracowanych przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Kazimierza Cieślaka, uzgodnione postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni znak PZ.5268.23.1.2024 z dnia 18.09.2024 r. oraz postanowieniem potwierdzającym spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym znak PZ.5268.23.7.2024 z dnia 21.11.2024 r. Operat, aneks do operatu oraz postanowienia stanowią załączniki od 3 do 6 do niniejszej decyzji.

10. Czas obowiązywania niniejszego zezwolenia: do dnia 14 marca 2035 r.

Uzasadnienie

Starosta Wrzesiński przeprowadził na wniosek złożony w dniu 15.10.2024 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w zakładzie położonym przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 38, 62-300 Września. W trakcie postępowania przedmiotowy wniosek był uzupełniony w dniu 28.10.2024 r. i zmieniony 20.01.2025 r. Podmiot zwrócił się o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w celu kontynuacji działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Starosty Wrzesińskiego znak WBS.6233.8.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., zmienionego decyzją Starosty Wrzesińskiego znak WBS.6233.7.2020 z dnia 27.06.2022 r., decyzją Starosty

Wrzesińskiego znak WB.6233.3.2023 z dnia 26.09.2023 r. oraz decyzją Starosty Wrzesińskiego znak WB.6233.12.2023z dnia 20.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach pismem z dnia 04.11.2024 r. Starosta Wrzesiński zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Delegatura w Koninie o przeprowadzenie kontroli na terenie zakładu położonego przy ul. gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września. Postanowieniem znak ODI.703.14.3.2025.KC z dnia 07.02.2025 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w miejscu przeznaczonym do magazynowania odpadów zlokalizowanym pod adresem ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września (na działce o numerze ewidencyjnym 1321/8, obręb Września), gdzie ma być prowadzone zbieranie odpadów.

Stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach pismem z dnia 04.11.2024 r. organ zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Września o wyrażenie opinii w zakresie wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów Burmistrz Miasta i Gminy Września nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach organ przyjął, że wydano opinię pozytywną.

Działając na podstawie art. 41a ust. 1a ustawy o odpadach pismem z dnia 04.11.2024 r. Starosta Wrzesiński zwrócił się do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o przeprowadzenie kontroli na terenie zakładu położonego przy ul. gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września. Postanowieniem znak PZ.5268.23.7.2024 z dnia 21.11.2024 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Na podstawie art. 48 a ust. 7 ustawy o odpadach, postanowieniem znak WB.6233.15.2023 z dnia 18 lutego 2025 r. Starosta Wrzesiński określił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w wysokości 41 548,75 złotych. Posiadacz odpadów jest zobowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu na wskazany rachunek bankowy w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia. Gospodarujący odpadami zawnioskował o zaliczenie kwoty depozytu znajdującej się na rachunku organu na poczet nowego zabezpieczenia roszczeń. Kwota 25 062,36 złotych została wpłacona na konto organu w dniu 20.06.2022 r. tytułem: zabezpieczenie roszczeń dot. sprawy WBŚ.6233.7.2020, miejsce zbierania odpadów: ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września. Kwota 3 257,19 złotych została wpłacona na konto organu w dniu 21.09.2023 r. tytułem: zabezpieczenie roszczeń dot. sprawy WB.6233.3.2023, miejsce zbierania odpadów: ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września. Z uwagi na to, że celem Wnioskodawcy jest kontynuowanie prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami w tym samym miejscu, zasadne było pozostawienie depozytu na rachunku organu tytułem: zabezpieczenie roszczeń dot. sprawy WB.6233.15.2024, miejsce zbierania odpadów: ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września. Na koncie organu znajdowała się kwota 28 319,55 zł. W związku z powyższym, należało dopłacić różnicę, czyli 13 229,20 zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ustanowiło zabezpieczenie roszczeń w terminie, tj. 26.02.2025 r. Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń. Ponadto właściwy organ orzeka, na wniosek posiadacza odpadów, w drodze decyzji, o zwrocie zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu wraz z odsetkami jeżeli:

- zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasło, ponieważ podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne oraz

- w przypadku wykonania przez posiadacza odpadów wszystkich obowiązków związanych z usunięciem oraz zagospodarowaniem odpadów i usunięciem negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odsetki od depozytu, po potrąceniu kosztów obsługi rachunku bankowego, na którym jest on przechowywany, są dopisywane do sumy depozytu i zwracane wraz z nim. Na wniosek posiadacza odpadów odsetki są zwracane po zakończeniu roku kalendarzowego, za który przysługują, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 61-713 Poznań, ul. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Środowiska
Urszula Kabęda
Urszula Kabęda

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38,62-300 Września,
2. a/a

Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie ul. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin – decyzja ostateczna,
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
3. Burmistrz Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Pobrano opłatę skarbową za niniejszą decyzję w wysokości 616,00 zł.

Podstawa prawna: pkt.46 w części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.)

Załącznik nr 1 do decyzji WB.6233.15.2024 z dnia 14.03.2025 r.
Odpady zbierane w ramach działalności Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Sposób magazynowania odpadów	Miejsca magazynowania odpadów
1.	15 01 01	opakowania z papieru i tektury	1,0000	80,0000	selektywnie, w pojemnikach i kontenerach	Września, ul. Gen. Sikorskiego 38, dz. ewid. 1321/2 obręb Września, gm. Września, utwardzony plac magazynowy o powierzchni 263,75 m ²
2.	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	0,5000	1,0000		
3.	15 01 04	opakowania z metali	1,0000	1,0000		
4.	15 01 05	opakowania wielomateriałowe	0,5000	1,0000		
5.	15 01 07	opakowania ze szkła	1,2000	20,0000		
6.	16 01 03	zużyte opony	1,0000	70,0000		
7.	17 01 03	odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	2,5000	10,0000		

8.	17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	5,0000	500,0000	
9.	20 01 01	papier i tektura	0,1500	1,0000	
10.	20 01 02	szkło	0,3000	1,0000	
11.	20 01 08	odpady kuchenne ulegające biodegradacji	0,3000	1,0000	
12.	20 01 10	odzież	0,1000	1,0000	
13.	20 01 11	tekstylia	8,0000	35,0000	
14.	20 01 28	farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	0,3000	0,3000	
15.	20 01 32	leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,5000	0,5000	
16.	20 01 34	baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,2000	0,2000	

17.	20 01 36	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	5,0000	45,000		
18.	20 01 39	tworzywa sztuczne	1,0000	50,0000		
19.	20 01 40	metale	1,0000	1,0000		
20.	ex 20 01 99	inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	0,1000	0,1000		
21.	20 02 01	odpady ulegające biodegradacji	3,5000	500,0000		
22.	20 02 02	gleba i ziemia, w tym kamienie	1,0000	5,0000		
23.	20 03 07	odpady wielkogabarytowe	4,5000	750,0000		
24.	20 01 27*	farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	2,5000	10,0000	selektywnie, w pojemnikach i kontenerach, odpady zabezpieczone przez oddziaływaniem warunków atmosferycznych	Września, ul. Gen. Sikorskiego 38, dz. ewid. 1321/2 obręb Września, gm. Września, utwardzony plac magazynowy o powierzchni 263,75 m ²

25.	20 01 13*	rozpuszczalniki	0,2000	0,2000	0,2000	na utwardzonej posadzce w pojemnikach, kontenerach oraz luzem, w zamkniętych boksach; odpady zabezpieczone przez oddziaływaniem warunków atmosferycznych	Września, ul. Gen. Sikorskiego 38, dz. ewid. 1321/2 obręb Września, gm. Września, magazyn pod zadaszeniem o powierzchni 100m ²
26.	20 01 21*	lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,5000	0,0500	0,5000		
27.	20 01 23*	urządzenia zawierające freony	2,0000	0,0500	2,0000		
28.	20 01 33*	baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	0,5000	0,5000	0,5000		
29.	20 01 35*	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	50,0000	5,0000	50,0000		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane			2137,3000	46,9500			

Z up. Starosty
 Naczelnik Wydziału
 Budownictwa i Rodowiska
 Urszula Łabęda

Załącznik nr 2 do decyzji WB.6233.15.2024 z dnia 14.03.2025 r.

Odpady zbierane poza działalnością GPSZOK

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Sposób magazynowania odpadów	Miejsca magazynowania odpadów
1.	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5,0000	20,0000	Selektywnie na utwardzonym, ogrodzonym placu magazynowym w kontenerach	Września, ul. Gen. Sikorskiego 38, dz. ewid. 1321/2 obręb Września, gm. Września, utwardzony plac magazynowy o powierzchni 600 m²
2.	17 01 02	gruz ceglany	5,0000	20,0000		
3.	17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	30,0000	400,0000		
4.	20 02 03	inne odpady nieulegające biodegradacji	15,0000	200,0000		
5.	20 03 07	odpady wielkogabarytowe	3,5000	20,0000		
6.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	5,0000	200,0000		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane			63,5000	860,0000		

Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Sądowiska
Unszula Kabęda

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

w zakresie zbierania i przetwarzania
odpadów

Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Środowiska
Urszula Łabęda

dla

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września



Września, wrzesień 2024 rok

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot i zakres opracowania	3
2.	Podstawa prawna opracowania	3
3.	Podstawowe pojęcia	4
4.	Informacje dot. właściciela/użytkownika zakładu/obiektu	6
5.	Opis procesu technologicznego (miejsca, obszaru, w którym wytwarzane są odpady).	4
6.	Opis miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie zakładu	13
7.	Ilości i skład chemiczny odpadów	17
8.	Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia miejsca, w którym są magazynowane (zbierane) odpady	24
9.	Przetwarzanie odpadów	27
10.	Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów	28
11.	Analiza magazynowanych (wytwarzanych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.	30
12.	Metody monitoringu instalacji, kontrola, oraz obowiązki	30
13.	Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu	32
14.	Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji	32
15.	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi	34
16.	Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego	35
17.	Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.	37
18.	Informacje o podziale na strefy pożarowe	37
19.	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych	39
20.	Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących	40
21.	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi	42
22.	Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności elektrycznej, piorunochronnej, gazowej i wentylacyjnej.	46
23.	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych (w tym w gaśnice) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu.	49
24.	Informacje dot. doprowadzenia drogi pożarowej	55
25.	Informacje dot. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.	55
26.	Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania itp. odpadów	56
27.	Pozostałe wymagania formalno-prawne	60
28.	Zalecenia	62
29.	Załącz. Nr 1 Graficzny Plan Sytuacyjny obiektów	63
30.	Załącz. Nr 2 Wyznaczone miejsca magazynowania odpadów	64

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie „operatu przeciwpożarowego” w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla obiektu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września.

Operat obejmuje wszystkie wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego według stanu prawnego na dzień opracowania.

2. Podstawa prawna opracowania.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029..).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 275, 1222..)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222..)

Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 296)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 822)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. (Dz.U z 2019 r. poz 1755)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r., poz. 1839)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694).

3. Podstawowe pojęcia

- gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;
- magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
 - wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
 - tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
 - magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
- odpad - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;
- odpadach palnych – rozumie się przez to odpady stałe, ciekłe i gazowe, inne niż odpady niepalne w rozumieniu art. 3 ust. 3a–3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- rozwiązaniu ograniczającym rozlewisko – rozumie się przez to wannę wychwytną, nieckę lub inne szczelne rozwiązanie ograniczające

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

rozlewisko, które w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej może pomieścić i utrzymać w warunkach pożarowych określoną objętość magazynowanych ciekłych odpadów palnych;

- strefie pożarowej PM - rozumie się przez to strefę pożarową o przeznaczeniu produkcyjnym lub magazynowym, o której mowa w § 209 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
- posiadacz odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;
- olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;
- eksploatacja instalacji lub urządzenia - rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;
- instalacja - rozumie się przez to:
 - stacjonarne urządzenie techniczne,
 - zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 - budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję;
- tytuł prawny - rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.

4. Informacje dot. właściciela/użytkownika zakładu/obiektu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134028. Wpis do rejestru: 17.10.2002.

REGON 632331638

NIP 7890001869

BDO 000044402

Kraj Polska, województwo Wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Września, miejscowość Września.

Adres: ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września.

5. Opis procesu technologicznego (miejsca, obszar, w którym magazynowane, zbierane i przetwarzane są odpady).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością datuje swoją historię od 1.01.1954 r. W obecnej chwili prowadzi następujące rodzaje działalności:

1. Zakład Oczyszczania Miasta, który świadczy usługi w zakresie:

- odbioru nieczystości komunalnych stałych i płynnych
- utrzymania w czystości: ulic, placów, chodników, cmentarz komunalny.
- zimowego utrzymania: dróg, ulic, chodników itp.
- kompleksowej obsługi komunalnej dużych obiektów handlowych lub przemysłowych
- wynajmu sprzętu specjalistycznego z obsługą
- wynajmu nieruchomości
- selektywnej zbiórki "u źródła"
- prowadzenie GPSZOK

(Uwaga: operat przeciwpożarowy dotyczy tego zakładu)

2. Zakład Gospodarczo – Administracyjny świadczy usługi w zakresie:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- administrowania targowisk
- wynajmu nieruchomości
- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi
- kompleksowej obsługi komunalnej dużych obiektów
- utrzymanie czystości toalet publicznych

3. Zakład Usług Pogrzebowych świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe, takie jak:

- rejestracja zgonów - ustalanie terminu pogrzebu,
- obsługa pogrzebu,
- sprzedaż trumien, krzyży, obramowań mogił, itp.,
- sprzedaż wieńcy, wiązanek pogrzebowych i przewóz pod wskazany adres,
- przewóz zwłok - całą dobę,
- wydawanie zezwoleń na ustawianie nagrobków,
- ekshumacje,
- załatwianie spraw związanych z: kremacją, balsamacją, tanatopraksją,
- wszelkie usługi cmentarne,
- sprzedaż: odzieży żałobnej, wazonów, zniczy,
- wynajem autobusu,
- przewozy zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu
- tzw. "przewozy prokuratorskie",

Zakres działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością a konkretnie Zakładu Oczyszczania Miasta, w którym przyjęta technologia gromadzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne **nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko** zawartych w § 2.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019, poz 1839.

Natomiast zgodnie z § 3. 1, poz. 83 w/w rozporządzenia należy do **przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Zastosowane technologie produkcyjne ujęte w regulaminie ukierunkowane są w sposób bezpiecznego składowania. Posegregowane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne oddawane są specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie.

Wszystkie odpady niebezpieczne do momentu ich odbioru magazynowane są w zamkniętym kontenerze ustawionym w szczelnej wannie.

Natomiast odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są w kontenerach oraz pomieszczeniach na utwardzonym i skanalizowanym placu.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września zostały uchwalone przez Radę Miejską we Wrześni z dnia 23 maja 2018 roku. Szczegółowe zapisy znajdują się w Załączniku do uchwały nr XXXV/455/2018 pod nazwą „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września”.

Regulamin określa i zobowiązuje właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy są do:

- zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
- prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów.

Regulamin między innymi ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dla odpadów pozostałych, takich jak:

- opakowania wielomateriałowe;
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
- odpady zielone;
- przeterminowane leki i chemikalia;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- zużyte opony,

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne poprzez przekazanie ich do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpady pozostałe wymienione powyżej poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, stanowiące odpady komunalne odbierane są bez ograniczenia w zamian za pobraną od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne odbierane są bezpłatnie w ilości do 500l na każdą nieruchomość raz na rok.

Przekazanie przez mieszkańców odpadów w/w do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następuje zgodnie z zasadami określonymi w **regulaminie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)**.

Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W GPSZOK-u przyjmowane są również odpady zebrane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i ulegające biodegradacji).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Sikorskiego 38, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/454/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2018 r.

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego dalej GPSZOK.

GPSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Września, przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Prowadzącym GPSZOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

GPSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 12:00, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Korzystający z GPSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Rodzaje odpadów przyjmowanych na GPSZOK zostały określone powyżej.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są przywieźć odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych we własnym zakresie i na własny koszt (poprzez wynajęcie łódki, przyczepką, w wiadrze itd.) i samodzielnie złożyć je w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika GPSZOK (kontener, plac).

Pracownik GPSZOK ocenia czy ilość przywiezionego gruzu jest zgodna z określonym limitem 500 l.

W GPSZOK prowadzona jest ewidencja nieruchomości, z których przekazano odpady budowlane i rozbiórkowe.

Na GPSZOK przyjmowane są odpady komunalne, które nie są selektywnie zbierane, a które nie mieszczą się w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane takie jak: zabawki, brodziki, zlewy, wanny, opakowania po farbach, krzesła z tworzyw sztucznych, okna, grzejniki, stare wagi łazienkowe, drzwi, folie, worki foliowe, itd.

Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych na GPSZOK:

- szkło zbrojone i hartowane,
- części samochodowe (reflektory, zderzaki, szyby, itp.),
- materiały zawierające azbest,
- zanieczyszczony styropian budowlany,
- zużyte opony od samochodów ciężarowych,
- odpady w opakowaniach ciekących,
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady, które nie są posegregowane,
- odpady nieoznakowane, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
- odpady z nieruchomości niezamieszkałych, powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz stanowiłoby zagrożenie dla środowiska.

Do GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września.

Transport odpadów do GPSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Dostarczający odpad zobowiązany jest zgłosić się do biura GPSZOK, w celu identyfikacji odpadu przez pracownika GPSZOK i wskazania przez niego miejsca rozładunku.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik GPSZOK.

Zebrane odpady po zważeniu są magazynowane w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu miejscach w sposób selektywny, bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a następnie przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.

Cały proces gospodarowania odpadami na GPSZOK odbywa się z zachowaniem norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

W GPSZOK prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów.

W kolejnym etapie postępowania ze zgromadzonymi odpadami zgodnie z obowiązującym regulaminem jest wywóz do stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Bardo, eksploatowanej przez **URBIS Spółka z o.o.** ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno. Kolejny etap to transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

URBIS jest spółką z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000069876, REGON: 630952490, NIP: 7840041944, BDO:000003889.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

W procesie odbioru odpadów uczestniczy również firma Handlowo-Usługowa **ALKOM**, Henryk Sienkiewicz.

Adres siedziby: Miejscowość: Poznań, Ulica: Falista 6/1, Kod pocztowy: 61-249 Poznań.

Adres korespondencji: Miejscowość: Poznań, ul. Północna, 61-719 Poznań.

NIP 779 – 101 – 51 – 18

REGON 630220053

BDO: 000016622

Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 34, 20 01 36) zgodnie z zawartą umową są odbierane przez **Elektrorecykling** Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl. Elektrorecykling jest spółką z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000489120, NIP 7881995965, REGON 302595494, BDO:000005999.

Odpady o kodzie 200127* przekazywane są do **Zakład Utylizacji Odpadów** Sp. z o.o., ul. Sulańska 11, 62-510 Konin.

KRS 0000138271

NIP 6652223120

REGON 310335806

BDO: 000013719

W ramach działania GPSZOK oraz poza jego działaniem punkty przeładunku odpadów charakteryzują się:

- teren przeznaczony pod GPSZOK – 2.800 m²
- niezabudowane miejsce magazynowania stałych odpadów niepalnych i stałych oraz ciekłych odpadów palnych zajmuje powierzchnię magazynową ok. **263,75 m²**:
 - kontener KP 10 – 3,5m x 1,74m = 6,09 m² x 13 szt. = 79,17m²

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY


- kontener KP 40 – $7,0\text{m} \times 2,30\text{m} = 16,10\text{ m}^2 \times 10\text{ szt.} = 161\text{m}^2$
 - pojemnik 110 l – $1,0\text{m} \times 1,2\text{m} = 1,20\text{ m}^2 \times 11\text{ szt.} = 13,08\text{ m}^2$
 - kontener KP 3,5 – $3,5\text{m} \times 1,5\text{m} = 5,25\text{ m}^2 \times 2\text{ szt.} = 10,5\text{ m}^2$
- Ilość ciekłych odpadów palnych w skali roku wynosi **0,2 Mg** dlatego też miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów nie przekracza **0,4 m³**,
- maksymalna wysokość składowanie placu otwartego (wysokość kontenera KP 40)- **2,45 m**
- powierzchnia zabudowy **100m²** – magazyn na elektrośmieci (maksymalna wysokość składowanie magazynu elektrośmieci -2,5m (przy zachowaniu wymogu składowania odpadów palnych w budynku w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż 1m)
- tereny utwardzone - 2.328 m²
- tereny biologicznie czynne - 309 m²

W GPSZOK zbierane oraz przeładowywane będą odpady komunalne dostarczane przez mieszkańców z gospodarstw domowych. Odpady będą magazynowane w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do poszczególnych rodzajów odpadów. Teren magazynowania wyposażony będzie w odpowiednią infrastrukturę zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych (ogrodzenie, monitoring) oraz infrastrukturę funkcjonalno-użytkową (waga odpadów, rampa do rozładunku odpadów, miejsce postojowe i rozładunkowe, instalacja elektryczną, wodociągową)

6. Opis miejsca i sposobu magazynowania (zbierania) oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie zakładu.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

6.1. Blokowy schemat technologiczny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GPSZOK

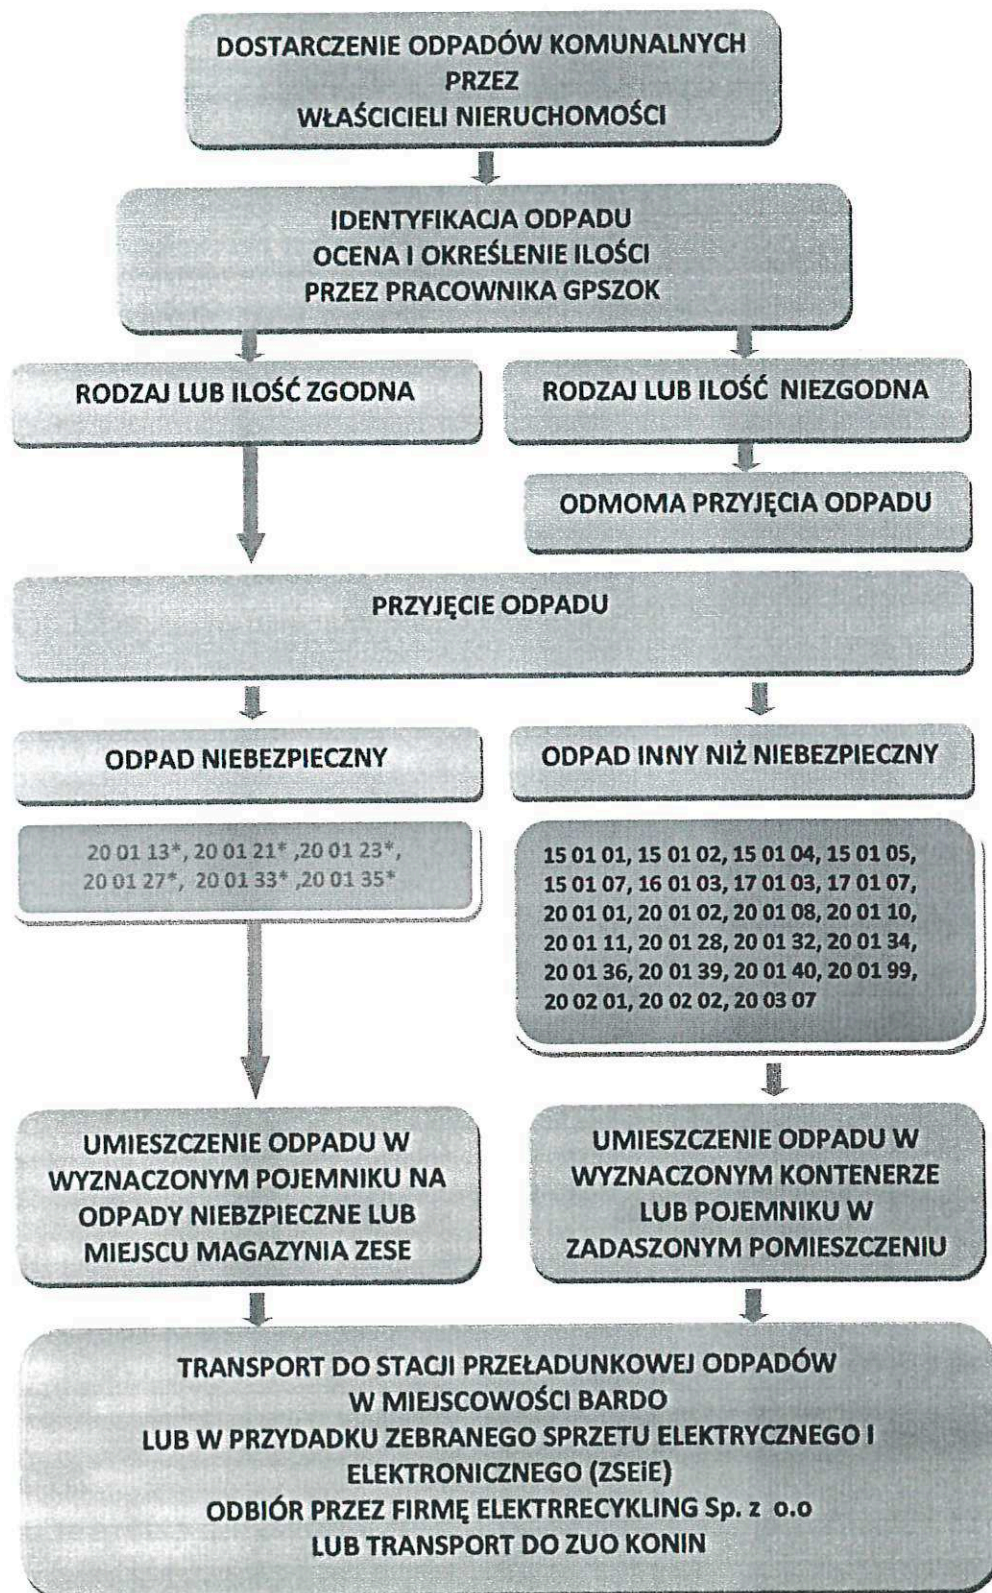

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

6.2. Rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska

Lp.	Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Zużycie (2023 r.)	Jednostka
1.	Energia elektryczna	38670	MWh/rok
2.	Woda	1334	m ³ /rok
3.	Gaz zaazotowany	16762	m ³

6.3. Rodzaje odpadów przyjmowanych i zbieranych na GPSZOK

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu ■ Odpady palne ■ Odpady niepalne * niebezpieczne
OPADY NIEBEZPIECZNE		
1.	20 01 13*	Rozpuszczalniki
2.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
3.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
4.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
5.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
6.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu ■ Odpady palne ■ Odpady niepalne * niebezpieczne
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE		
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2.	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych (w tym styropian opakowaniowy)
3.	15 01 04	Opakowania z metali
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła
6.	16 01 03	Zużyte opony

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

7.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
8.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
9.	20 01 01	Papier i tektura
10.	20 01 02	Szkło
11.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
12.	20 01 10	Odzież
13.	20 01 11	Tekstylia
14.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
15.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
16.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
17.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
18.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
19.	20 01 40	Metale
20.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
21.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji
22.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie
23.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

6.4. W ramach własnej działalności (poza działaniem GPSZOK)

Teren przeznaczony na działalność posiada 600 m² i w 100% jest utwardzony. Zbierane i magazynowane będą odpady budowlane oraz odpady wielkogabarytowe w kilku kontenerach o pojemności 40m³ pochodzące z remontów.

Rodzaje odpadów przyjmowanych i zbieranych.

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu	
		■ Odpady palne	■ Odpady niepalne * niebezpieczne
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
2.	17 01 02	Gruz ceglany	
3.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,	

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

4.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji - dodatkowy
5.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
6.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - dodatkowy

7. Ilości i składy chemiczne odpadów.

7.1. Maksymalne ilości odpadów w rozbiu na poszczególne rodzaje podane w Mg, zbierane przez GPSZOK.

Lp	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu Odpady palne Odpady niepalne * niebezpieczne	Masa (Mg)	W danym czasie Masa (Mg)	W danym czasie Masa (m ³)
ODPADY NIEBEZPIECZNE					
1.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	0,200	0,200	0,240
2.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,500	0,050	
3.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	2,000	0,050	
4.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje	10,000	2,500	
5.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	0,500	0,500	
6.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	50,000	5,000	
Łącznie odpady niebezpieczne			63,200	8,300	0,240
Łącznie odpady niebezpieczne palne			60,700	8,200	0,240
Łącznie odpady niebezpieczne niepalne			2,500	0,100	

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Lp	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu Odpady palne Odpady niepalne * niebezpieczne	Masa (Mg)	W danym czasie Masa (Mg)	W danym czasie Masa (m ³)
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE					
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	80,000	1,000	
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych (w tym styropian opakowaniowy)	1,000	0,500	
3.	15 01 04	Opakowania z metali	1,000	1,000	
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1,000	0,500	
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	20,000	1,200	
6.	16 01 03	Zużyte opony	70,000	1,000	
7.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	10,000	2,500	
8.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	500,000	5,000	
9.	20 01 01	Papier i tektura	1,000	0,150	
10.	20 01 02	Szkło	1,000	0,300	
11.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	1,000	0,300	
12.	20 01 10	Odzież	1,000	0,100	
13.	20 01 11	Tekstylia	35,000	8,000	
14.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	0,300	0,300	
15.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,500	0,500	
16.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,200	0,200	
17.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	45,000	5,000	
18.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	50,000	1,000	
19.	20 01 40	Metale	1,000	1,000	

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

20.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	0,100	0,100	
21.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	500,000	3,500	
22.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	5,000	1,000	
23.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	750,000	4,500	
Łącznie odpady inne niż niebezpieczne			2074,100	38,650	0,000
Łącznie odpady inne niż niebezpieczne palne			1535,100	26,350	
Łącznie odpady inne niż niebezpieczne niepalne			539,000	12,300	

MAKSYMALNA ŁĄCZNA MASA ODPADÓW MAGAZYNOWANA W CIĄGU ROKU (Mg)		2 137,300	-	
NAJWIĘKSZA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOĞŁYBY BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE- POJEMNOŚĆ INASTALACJI (Mg)		-	46,950	

7.2. Maksymalna ilość odpadów w rozbiu na poszczególne rodzaje w Mg, zbierane poza działaniem GPSZOK.

Lp	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu Odpady palne Odpady niepalne * niebezpieczne	Masa (Mg)	W danym czasie Masa (Mg)	W danym czasie Masa (m ³)
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	20,000	5,000	
2.	17 01 02	Gruz ceglany	20,000	5,000	
3.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,	400,000	30,000	
4.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	200,000	15,000	
5.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	20,000	3,500	
6.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	200,000	5,000	

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Łącznie odpady palne	820,000	53,500	
Łącznie odpady niepalne	40,000	10,000	
MAKSYMALNA ŁĄCZNA MASA ODPADÓW MAGAZYNOWANA W CIĄGU ROKU (Mg)	860,000	-	
NAJWIĘKSZA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE- POJEMNOŚĆ INASTALACJI (Mg)	-	63,500	

Zgodnie z Art. 41. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). dotyczącym zakresu przedmiotowego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz organy właściwe do ich wydania, organem właściwym do wydania zezwolenia PUK we Wrześni Sp. z o.o. **jest starosta**, z uwagi na to gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku **nie przekracza 3.000 Mg a wynosi 2.997,3 Mg.**

Zgodnie § 20 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z 19.02.2020r. w sprawie wymagań dotyczących odpadów miejsce usytuowania ciekłych odpadów palnych **nie jest miejscem magazynowania ciekłych odpadów.** Łączna objętość ciekłych odpadów palnych na terenie nie przekracza:

- 0,4m³ - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C – **wynosi 0,240 m³**
- 5 m³ - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.- **wynosi 0m³.**

7.3. Skład chemiczny i właściwości zbieranych odpadów

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu Odpady palne Odpady niepalne * niebezpieczne	Skład chemiczny i właściwości
OPDADY NIEBEZPIECZNE			
1.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	Rozpuszczalniki to substancje chemiczne lub ich mieszaniny, które w określonych warunkach są cieczami i mają zdolność do rozpuszczania innych substancji. Aceton, Alkohol n-butyłowy, Octan etylu, Metyloetyloketon, Alkohol propylowy, Benzyna

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

			ekstrakcyjna, Toluen, Węglowodory alifatyczne, Solventnafta, Właściwości: HP1 i HP3. Temperatura zapłonu 12°C Odpad w postaci ciekłej, łatwopalny
2.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Grupa chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych. Właściwości: HP5 i HP6. Odpad niepalny.
3.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	Grupa chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych. Właściwości: HP5 Odpad niepalny.
4.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice zawierające substancje	Zawierające substancje niebezpieczne: farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice. Właściwości: HP5. Temperatura zapłonu 25°C Odpad palny.
5.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Ogniwo galwaniczne odwracalne, w którym elektrolitem jest roztwór kwasu, a elektrody stanowią płyty ołowiowe lub związków ołowiu; ogniwo elektryczne, w którym elektrodą dodatnią jest hydroksotlenek niklu, ujemną – kadm, elektrolitem roztwór wodorotlenku potasu; baterie guzikowe z zawartością tlenków rtęci (baterie w kształcie guzika przeważnie używane w klasycznym sprzęcie fotograficznym), np. baterie alkaiczno-manganowe zawierające rtęć czy baterie cynkowo-węglowe zawierające rtęć. Właściwości: HP5 i HP6. Odpad palny.
6.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	Urządzenia AGD i RTV (szkło, metal, tworzywo sztuczne, luminofor, niewielkie ilości rtęci) Właściwości: HP5. Odpad palny.

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu Odpady palne Odpady niepalne * niebezpieczne	Skład chemiczny i właściwości
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Skład: włókna organiczne z celulozy, włókno ścieru drzewnego, wypełniacze organiczne (np. skrobia ziemniaczana), wypełniacze nieorganiczne (np. kaolin, talk, gips, kreda oraz dodatki substancji chemicznych typu hydrosulfit) oraz barwniki Stan skupienia: stały Właściwości: gramatura od 28 do 600 g/m ² , nasiąkliwość Odpad obojętny dla środowiska; przekazywany do odzysku (R1 lub R3). Odpad palny.
2.	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	Odpad stanowi folia powstająca w wyniku depaletyzacji surowców, części i podzespołów oraz

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

		(w tym styropian opakowaniowy)	paletyzacji wyrobów gotowych, a także pojemniki z tworzyw sztucznych po produktach nie zawierających substancji niebezpiecznych oraz paski z tworzyw sztucznych używanych do zabezpieczenia wyrobów gotowych, części i podzespołów przed uszkodzeniami podczas transportu. Skład: polietylen, polipropylen Stan skupienia: stały Właściwości: niski współczynnik tarcia, dobre właściwości samosmarowe, wysoka odporność na ścieranie i zużycie, wysoka odporność na roztwory soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny, poniżej 60°C nie rozpuszcza się w żadnym z rozpuszczalników organicznych, duża stabilność wymiarowa, dobre właściwości elektroizolacyjne, znikoma chłonność wilgoci Odpad obojętny dla środowiska, przekazywany do odzysku (R1 lub R3) Odpad palny.
3.	15 01 04	Opakowania z metali	Głównie stal i aluminium
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Wielowarstwowe – wielomateriałowe tzw. "tetra paki" składające się z warstw: aluminium, PP, PE, papier
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Głównym składnikiem szkła jest krzemionka
6.	16 01 03	Zużyte opony	Odpad w postaci stałej zbudowany z różnych materiałów o specyficznych właściwościach, powiązane ze sobą w trwały sposób, składa się z bieżnika, ściany bocznej, osłony, stopki, drutówki, opasania, wzmocnienia, warstwy wewnętrznej warstwy uszczelniającej Odpad palny.
7.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpad w postaci stałej o różnej frakcji powstały w wyniku prac remontowo-budowlanych. Beton jest kompozytem uzyskanym z cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków. Rodzaje betonu różnią się m.in. gęstością i wytrzymałością na ściskanie. Rozróżniane są rodzaje betonu, takie jak: beton zwykły, beton lekki czy beton SCC
8.	17 01 02	Gruz ceglany	Odpad w postaci stałej o różnej frakcji powstały w wyniku prac remontowo-budowlanych. Cegła to materiał ceramiczny o czerepie porowatym. Produkuje się ją z mieszanki gliny, która musi być odpowiednio rozdrobniona i wymieszana z wodą i kruszywem na jednolitą masę. Odpad niepalny.
9.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	Odpad w postaci stałej o różnej frakcji powstały w wyniku prac remontowo-budowlanych. Materiały ceramiczne (ceramika) - to nieograniczone związki. Odpad niepalny.
10.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów	Odpad w postaci stałej o różnej frakcji powstały w wyniku prac remontowo-budowlanych. Odpad niepalny.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

		wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Zmieszane odpady z remontu i demontażu. Ciała stałe, mieszanina piasku oraz związków krzemionki, glinu, wapnia, magnezu. Beton, cegły, płytki, kafelki ceramiczne, zużyte drewno, tapety, wykładziny, rury żeliwne i PCV i inne zdemontowane materiały budowlane. Odpad palny.
12.	20 01 01	Papier i tektura	Skład: włókna organiczne z celulozy, włókno ścieru drzewnego, wypełniacze organiczne (np. skrobia ziemniaczana), wypełniacze nieorganiczne (np. kaolin, talk, gips, kreda oraz dodatki substancji chemicznych typu hydrosulfit) oraz barwniki Stan skupienia: stały Właściwości: gramatura od 28 do 600 g/m ² , nasiąkliwość Odpad obojętny dla środowiska; przekazywany do odzysku (R1 lub R3) Odpad palny.
13.	20 01 02	Szkło	Głównym składnikiem szkła jest krzemionka Odpad niepalny.
14.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpadów kuchenne pokonsumpcyjne. Odpad niepalny.
15.	20 01 10	Odzież	Odzież jest to okrycie ludzkiego ciała wykonana z pochodzenia naturalnego, czy sztucznego (Bawełna, juta, len, konopie, itp.). Odpad palny.
16.	20 01 11	Tekstylia	Do tekstyliów zalicza się wszelkie rzeczy wykonane z tkaniny lub dzianiny, bez względu na to, czy są pochodzenia naturalnego, czy sztucznego. Odpad palny.
17.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice nie zawierające substancji niebezpiecznych. Temperatura zapłonu 30°C Odpad palny.
18.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	Substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego modyfikujące procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby. Odpad palny.
19.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Ogniwa elektryczne: metale (srebro, miedź, złoto) grafit, roztwory soli, zasad, kwasów – zbudowane są z nich przewody elektryczne; guma, szkło, porcelana, ebonit, jedwab, parafina i stanowią obudowę urządzeń elektrycznych. Odpad palny.
20.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Urządzenia AGD i RTV (szkło, metal, tworzywo sztuczne, luminofor) Odpad palny.
21.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	PP, PE, PCV, HDPE, LDPE, PS, PCV, PET, itd. Odpad palny.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

22.	20 01 40	Metale	Żelazo i stal, ołów, miedź, cyna, cynk, itd. Odpad niepalny.
23.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	PP polipropylen. Odpad palny.
24.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego. Odpad palny.
25.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	Niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych. Odpad niepalny.
26.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	Pozostałe odpady nieulegające biodegradacji (odpady pochodzące z cementarzy). Odpad palny.
27.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady wielkogabarytowe to takie, których rozmiary znacznie wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy odpadów komunalnych. Są między innymi stare meble.- zarówno szafy, szafki kuchenne, wersalki, jak i krzesła i fotele, zdemontowana stolarka okienna, suszarka na pranie czy deska do prasowania – przedmioty codziennego użytku. Odpad palny.
28.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	Są to inne odpady komunalne niesegregowane (odpady pochodzące z cementarzy). Odpad palny.

8. Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane (zbierane) odpady.

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu ■ Odpady palne ■ Odpady niepalne * niebezpieczne	Miejsce magazynowania
OPADY NIEBEZPIECZNE			
1.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	1. Odpady niebezpieczne magazynowane są w zamkniętych i zadaszonych pomieszczeniach o odpowiedniej pojemności na szczelnym podłożu. 2. Odpady mogące powodować powstawania odcieków magazynowych będą w szczelnych pojemnikach ustawionych w wannach na odcieki. 3. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych jest oznakowane w sposób czytelny.
2.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	
3.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	
4.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje	

OPERAT PRZECIWPÓŻAROWY

5.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	4. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych jest zabezpieczone przed: ➤ dostępem osób nieupoważnionych ➤ rozprzestrzenianiem się poza miejscem przeznaczonym ➤ wpływem czynników atmosferycznych.
6.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	5. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych jest objęte systemem monitoringu wizyjnego. 6. Odpady niebezpieczne magazynowane są w sposób niewpływający negatywnie na drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. 7. Odpady niebezpieczne magazynowane są w sposób zapewniający ich właściwą rotację. Najdłużej magazynowane są w pierwszej kolejności przekazywane do dalszego zagospodarowania.

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu Odpady palne Odpady niepalne * niebezpieczne	Miejsce magazynowania
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1. Odpady magazynowane są w zamykanych pojemnikach o pojemności 120, 240, 1100 litrów oraz w kontenerach. Pojemność pojemników uzależniona jest od masy magazynowanych w nich odpadów. 2. Odpady obojętne (z gr. 17, ziemia, gleba, szkło) są magazynowane w kontenerach otwartych o pojemności 3,5 m ³ lub 40 m ³ . 3. Pojemniki znajdują się na ogrodzonym, zamykanym terenie, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed rozprzestrzenianiem się. 4. Każdy pojemnik jest trwale i czytelnie oznakowany i umieszczony w widocznym miejscu. 5. Miejsce magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne jest objęte systemem monitoringu wizyjnego. 6. Odpady magazynowane są w sposób selektywny, uwzględniający właściwości odpadów. 7. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są w sposób niewpływający negatywnie na
2.	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych (w tym styropian opakowaniowy)	
3.	15 01 04	Opakowania z metali	
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
6.	16 01 03	Zużyte opony	
7.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
8.	17 01 02	Gruz ceglany	
9.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
10.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów	

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

		ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	8. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są w sposób zapewniający ich właściwą rotację. Najdłużej magazynowane są w pierwszej kolejności przekazywane do dalszego zagospodarowania.
12.	20 01 01	Papier i tektura	9. Zebrany sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) jest magazynowany w zamkniętych i zadaszonych pomieszczeniach o odpowiedniej pojemności na utwardzonym podłożu.
13.	20 01 02	Szkło	
14.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	
15.	20 01 10	Odzież	
16.	20 01 11	Tekstylia	
17.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	
18.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	
19.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	
20.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	
21.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	
22.	20 01 40	Metale	
23.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	
24.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	
25.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	
26.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	
27.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	
28.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	

9. Przetwarzanie odpadów – opis miejsca i sposobu przetwarzania odpadów na terenie zakładu.

9.1. Miejscem przetwarzania odpadów jest teren działki 1321/2 mieszczący się przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni.

9.2. Przetwarzanie odpadów odbywa się metodą R12


Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 24.11.2017 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2017, poz. 2422) poza instalacją.

Metoda ta polega na wymianie odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 w/w załącznika i obejmuje procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie tj: sortowanie, przepakowywanie, separację poszczególnych odpadów oraz demontaż. Procesy odbywają się w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu, które zabezpieczone jest przed dostępem osób nieupoważnionych oraz objęte systemem monitoringu wizyjnego.

Maksymalna moc przerobowa wynosi **3,67 Mg/dobę** a ilość odpadów przyjętych na dobę w celu przetworzenia nie przekroczy **10 Mg/dobę**.

Odpady w wyniku przetwarzania są zbierane selektywnie w trwale i czytelnie oznakowanych szczelnych kontenerach, a po uzbieraniu odpowiedniej do transportu ilości są wywożone do podmiotów uprawnionych do zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. Pozostałości po sortowaniu są zbierane w kontenerze o pojemności ok. 40 m³ i po uzbieraniu odpowiedniej do transportu ilości są odbierane przez podmiot uprawniony do zagospodarowania tych odpadów (17 09 04).

9.3 Blokowy schemat technologiczny przetwarzania odpadów

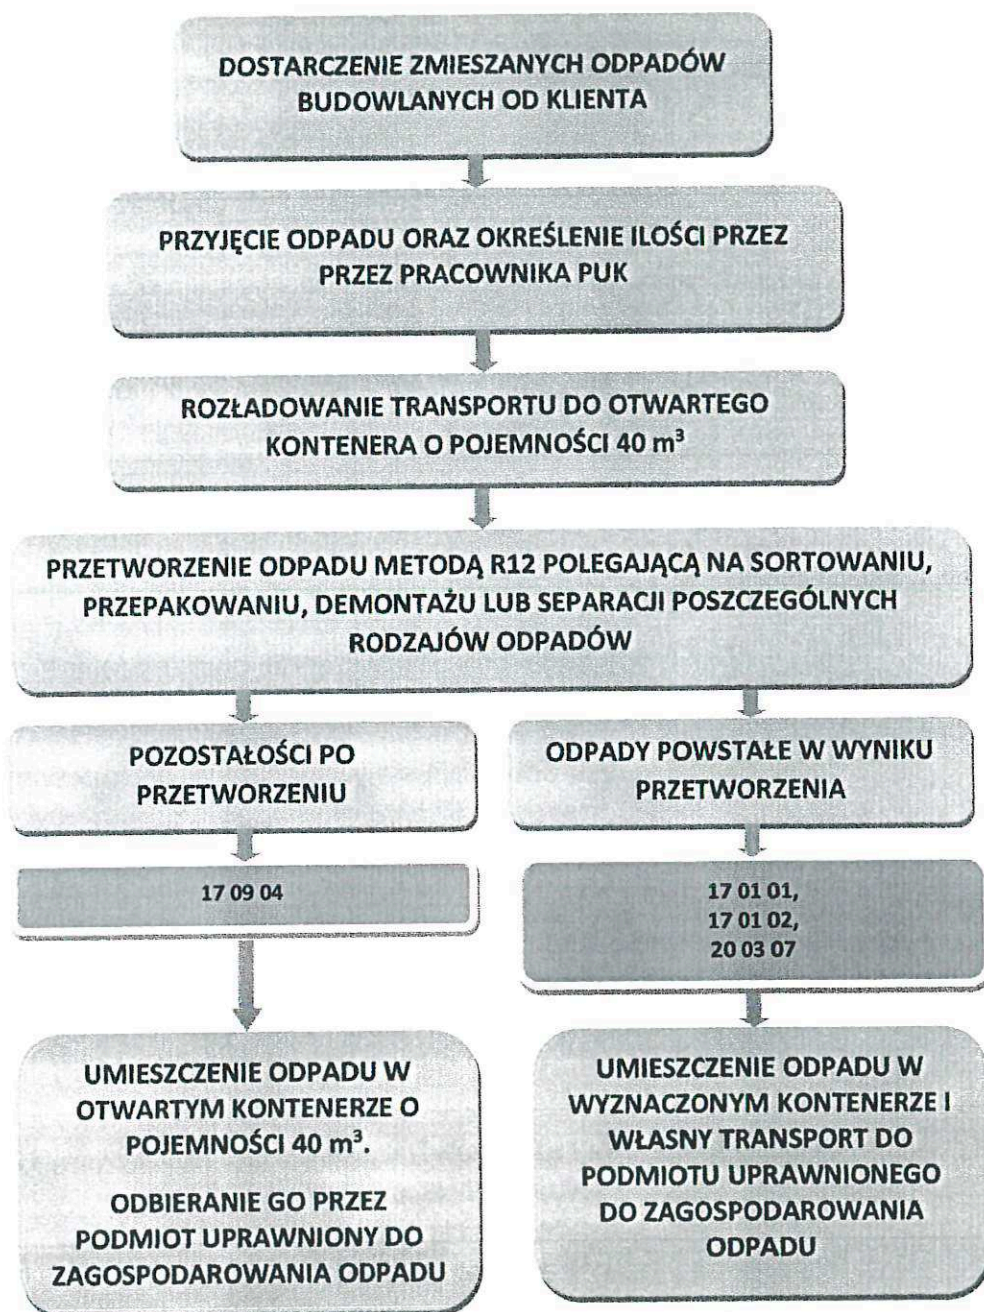

10. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.

Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia.

Telefony alarmowe :

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

998, 112

POGOTOWIE RATUNKOWE

999, 112

POLICJA

997, 112

Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej :

W przypadku powstania pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze należy :

- ustalić dokładne miejsce powstania pożaru, określić drogi rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń i ludzi,
- natychmiast zaalarmować straż pożarną tel.998, 112 i powiadomić wszystkich współpracowników, itp.
- informacje o powstałym pożarze przekazać ,
- równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym wspólnie z osobami znajdującymi się w sąsiedztwie pożaru,
- przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie pożaru,
- do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.

Meldunek o pożarze do straży pożarnej należy przekazać w sposób następujący :

- określić skrótowo gdzie się pali, z podaniem dokładnego miejsca i informacji dotyczących pomieszczenia,
- co się pali /charakter materiałów palnych, rodzaj pomieszczenia itp./,
- czy jest zagrożenie życia ludzkiego,
- nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego zostało przekazane zgłoszenie pożaru,
- inne informacje w/g pytań dyspozytora straży pożarnej.

Zabezpieczenie pogorzeliska :

Prezes odpowiedzialny jest za :

- zabezpieczenie pogorzeliska celem uniknięcia pożaru wtórnego lub nieszczęśliwego wypadku,
- przystąpienia do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności komisji, powołanej do stwierdzenia przyczyny powstania pożaru.

11. Analiza magazynowanych (wytwarzanych, zbieranych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane, zbierane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.

Zastosowany w zakładzie reżim technologiczny wymusza konieczność segregacji odpadów i gromadzenia ich w ściśle wytyczonych miejscach. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Uwzględnione zostaną właściwości fizykochemiczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Stworzone zostaną odpowiednie warunki zapobiegające przypadkowemu rozlewom i przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska. Odpady płynne magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, wyposażonych w szczelne zamknięcia w sposób uniemożliwiający ewentualny wyciek i przedostanie się do środowiska.

W związku z powyższym ryzyko negatywnego oddziaływania pomiędzy poszczególnymi odpadami na terenie magazynów odpadów nie występuje.

12. Metody monitoringu instalacji, kontrola, oraz obowiązki

Zdecydowanie pierwszym etapem działań mających na celu ochronę środowiska jest rozpoznanie i określenie rodzaju i stopnia jego zanieczyszczenia. Po stwierdzeniu obecności zanieczyszczeń i podjęciu kroków zaradczych konieczna jest ocena skuteczności tychże kroków. Tak więc na każdym etapie niezbędne jest działanie określane terminem monitoringu środowiska.

Na etapie eksploatacji inwestycji wykonywane są przedsięwzięcia, które wpływają na jej bezpieczeństwo:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- Teren inwestycji winien jest ogrodzony przed dostępem osób postronnych;
- Przestrzegane są zasady BHP,
- Prowadzona jest kontrola właściwego stanu urządzeń i sprzętu,
- Prowadzona jest stała kontrola wszystkich instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo p.poż.,
- Prowadzone są przeglądy obiektów budowlanych,
- Prowadzone są jakościowe i ilościowe ewidencje odpadów;
- Sporządzane są sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska;

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów zostało wyposażone w stosowne urządzenia.

System kontroli zainstalowano w taki sposób, aby umożliwiał rejestrowanie obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynową odpadów z drogami dojazdowymi.

Do rejestracji obrazu stosowane są kamery stacjonarne typu dzień-noc, dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia. Obraz wysyłany z kamer utrwalany jest w urządzeniu rejestrującym w niezmiennionej postaci.

Urządzenia techniczne systemu kontroli umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonanie kopii zapasowej i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty, czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności. System rejestracji obrazu jest zabezpieczony przed nieoczekiwanym zanikiem napięcia zasilającego.

Zarejestrowany obraz jest przechowywany na elektronicznym nośniku informacji, który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w niezmiennionej postaci w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników.

Nośnik z zarejestrowanym obrazem jest przechowywany w pomieszczeniu zapewniającym utrzymanie temperatury od 18°C do 22°C oraz wilgotności względnej od 40% do 50%. Jego pojemność umożliwia przechowywanie i odtwarzanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

dokonania zapisu, po upływie którego zarejestrowany obraz może ulec automatycznemu zniszczeniu.

Nośnik jest należycie przechowywany i zabezpieczony, w szczególności przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania, pola magnetycznego lub elektrycznego, pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.

W przypadku wystąpienia zdarzenia w miejscu magazynowania lub składowania odpadów negatywnie oddziałującego na życie lub zdrowie człowieka oraz środowisko, w szczególności pożaru, będzie sporządzana kopia zapasowa nośnika. Będzie ona przechowywana do czasu, gdy zostanie zabezpieczona jako dowód w sprawie w ramach toczącego się postępowania, nie krócej niż 90 dni od daty rejestracji obrazu.

Poza tym, o czym rozporządzenie stanowi wprost, co jest również oczywiste ze względu na powszechne obowiązywanie tych przepisów, rejestrowanie obrazu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a więc przede wszystkim RODO i ustawy o ochronie danych osobowych o czym wskazują tabliczki informacyjne.

13. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Obiekty Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. a konkretnie budynek socjalno-biurowy uzyskał pozwolenie na użytkowanie dnia 29.05.2009 roku. Decyzja Nr 37/2009.

Przebudowany budynek biurowo-socjalny (po byłej stolarni) pozwolenia na użytkowanie nie wymagał. Decyzja Nr 362/2009.

14. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.

Obiekty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., których dotyczy niniejszy operat są zlokalizowane na ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września i zajmują powierzchnię 6.047 m² na działkach o Nr 1321/2.

Charakterystyka techniczno-budowlana użytkowanych obiektów:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- **Budynek socjalno-biurowy** - 183,63 m², wysokość 6m, liczba kondygnacji 1, konstrukcja ścian murowana, stropodach murowany, pokrycie dachu papą.
- **Warsztat (z kotłownią gazową)** - 533,75 m², wysokość 6 m, liczba kondygnacji 1, konstrukcja ścian murowana, stropodach murowany, pokrycie dachu papą.
- **Budynek magazynu oraz stanowisko napełniania olejem napędowym pojazdów zakładowych.**

Na terenie spółki znajduje się magazyn oleju napędowego w postaci zbiornika stalowego o maksymalnej pojemności 10 m³ wraz z dystrybutorem, które użytkowane jest wyłącznie na potrzeby własne w ramach działalności spółki. Stanowisko zlokalizowane jest przy utwardzonym placu manewrowym, z bezpośrednim dostępem poprzez utwardzoną drogę wewnętrzną. W obrębie stanowiska nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

Magazyn wysokość - jedna kondygnacja nadziemna, budynek niski N. o konstrukcji murowanej.

Zbiornik na olej napędowy o pojemności - 10 m³

Przechowywane ciecze: olej napędowy o temp zapłonu powyżej 55 °C.(zużywana ilość ok. 12 tys. l. miesięcznie)

Charakterystyka techniczna zbiornika:

- pojemność maksymalna zbiornika - 10 m³
- materiał magazynowany - olej napędowy III klasy niebezpieczeństwa pożarowego o temperaturze zapłonu 63 °C, nie podgrzewany.
- zbiornik bezciśnieniowy
- króciec oddechowy zabezpieczony osiatkowaniem
- dystrybucja paliwa - poprzez nalewak

W magazynie prowadzony jest proces rozlewania wydawania oleju silnikowego Castrol na potrzeby własnego sprzętu silnikowego. Proces zabezpieczony przed rozlewaniem.

Na terenie magazynu są nieużytkowane 2 zbiorniki podziemne o pojemności ok. 5 tys. litrów każdy.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

***Uwaga!** Zbiorniki wyłączone z użytkowania są zabezpieczone przed wybuchem poprzez ich oczyszczenie i trwałe odłączenie od czynnych instalacji technologicznych (§7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r., Dz.U 2014, poz.1853)*

15. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi.

Zakres użytkowania obiektu oraz ilość osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach są czynnikami decydującymi o kwalifikacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi do poszczególnych kategorii zagrożenia ludzi.

Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

Uwzględniając powyższe ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania:

- **Budynek socjalno-biurowy** - zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III
- **Warsztat** - określa się jako PM (produkcyjno-magazynowe)
- **kotłownią gazową** - określa się jako PM (produkcyjno-magazynowe)
- **Budynek magazynu oraz stanowisko napełniania olejem napędowym** - określa się jako PM (produkcyjno-magazynowe)\
- **Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)**- określa się jako PM (produkcyjno-magazynowe)
- **Miejsce przetwarzania odpadów** - określa się jako PM (produkcyjno-magazynowe)

W obrębie miejsc magazynowania odpadów nie występują pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi.

W Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pracuje łącznie ok. 80 osób. Natomiast w budynkach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III na ul Gen. Sikorskiego 38 pracuje 16 osób:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

➤ Budynek socjalno-biurowy – 10 osób

16. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.

O gęstości obciążenia ogniowego decydują materiały palne składowane, wytwarzane, lub przerabiane w pomieszczeniu, strefie pożarowej czy składowisku.

Gęstość obciążenia ogniowego czyli energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Nazwa pomieszczenia/ strefy pożarowej:			Strefa pożarowa - GPSZOK			
Powierzchnia [m ²]:			363,75 m ²			
L.P	Kod odpadu	Rodzaj występujących materiałów palnych:	Ilość odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Procentowa zawartość frakcji palnej	Ciepło spalania [MJ/kg]	Energia cieplna
1.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	0,200	100%	44	8800
2.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,050	0%	-	-
3.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	0,050	0%	-	-
4.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje	2,500	100%	30	75000
5.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	0,500	100%	20	10000
6.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	5,000	20%	37	37000
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,000	100%	16	16000
8.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych (w tym styropian opakowaniowy)	0,500	100%	37	18500
9.	15 01 04	Opakowania z metali	1,000	0%	-	-
10.	15 01 05	Opakowania	0,500	100%	18	9000

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

		wielomateriałowe				
11.	15 01 07	Opakowania ze szkła	1,200	0%	-	-
12.	16 01 03	Zużyte opony	1,000		40	40000
13.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	2,500	0%	-	-
14.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	5,000	0%	-	-
15.	20 01 01	Papier i tektura	0,150	100%	16	2400
16.	20 01 02	Szkło	0,300	0%	-	-
17.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	0,300	0%	-	-
18.	20 01 10	Odzież	0,100	100%	19	1900
19.	20 01 11	Tekstylia	8,000	100%	19	152000
20.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	0,300	100%	33	9900
21.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,500	100%	19	9500
22.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,200	100%	20	4000
23.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	5,000	20%	37	37000
24.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1,000	100%	37	37000
25.	20 01 40	Metale	1,000	0%	-	-
26.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	0,100	0%	-	-
27.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	3,500	0%	-	-
28.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	1,000	0%	-	-
29.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	4,500	100%	18	81000
			46,95			549000
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m²]:						1509,3

Nazwa pomieszczenia/ strefy pożarowej:			Miejsce przetwarzania odpadów			
Powierzchnia [m²]:			600 m²			
L.P	Kod odpadu	Rodzaj występujących materiałów palnych:	Ilość odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Procentowa zawartość frakcji palnej	Ciepło spalania [MJ/kg]	Energia cieplna
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5,000	0%	-	-

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

2.	17 01 02	Gruz ceglany	5,000	0%	-	-
3.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,	30,000	10%	18	54000
4.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	15,000	0%	-	-
5.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	3,500	100%	18	63000
6.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	5,000	50%	18	45000
			9,000			108000
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m²]:						180,0

Na podstawie uzyskanych informacji o ilości magazynowych towarów oraz zewnętrznych składowisk materiałów, przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla Strefy pożarowej - **GPSZOK** wynosi do **1509,3 MJ/m²**, natomiast dla Strefy pożarowej - **Miejsce przetwarzania odpadów** wynosi do **180,0 MJ/m²**

17. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni

W procesie technologicznym spółki nie występują materiały, których składowanie lub użycie wymagałoby wyznaczania stref zagrożenia wybuchem czy kwalifikowania pomieszczeń jako zagrożonych wybuchem.

Dla urządzeń na olej napędowy przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy (olej napędowy) nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.

W miejscu magazynowania odpadów przewiduje się magazynowanie odpadów rozpuszczalników w formie uwodnionej, które nie posiadają właściwości wybuchowych. W związku z powyższym w miejscach magazynowania strefy oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem nie występują.

Mając na powyższe stwierdza się, że w zakładzie **nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.**

18. Informacje o podziale na strefy pożarowe.

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych obiektów. Częścią budynku jest także kondygnacja, jeżeli klatki schodowe lub i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają wymagania dotyczące ich wydzielenia. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej powierzchnię antresoli.

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie strefy pożarowe w obiekcie powinny być oddzielone od siebie elementami oddzielenia przeciwpożarowego-wewnętrznymi ścianami ogniowymi o określonej klasie odporności ogniowej.

Wobec powyższego obiekty spółki PUK przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni posiadają wyodrębnione strefy pożarowe:

- **Strefa 1** - Budynek socjalno-biurowy(ZL III) – 183,63 m²
- **Strefa 2** - Warsztat (PM) - 533,75 m²
wydzielone pomieszczenie warsztatu Kotłownia gazowa (PM)
- **Strefa 3** - Budynek magazynu oraz stanowisko napełniania olejem napędowym – 18 m² (PM)
- **Strefa 5** Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 353,97 m²
 - niezabudowane miejsce magazynowania stałych odpadów niepalnych i stałych oraz ciekłych odpadów palnych zajmuje powierzchnię magazynową ok. 257,97m²
 - magazyn na elektrośmieci (4) powierzchnia zabudowy 100m²
- **Strefa 6** Miejsce przetwarzania odpadów - 600,00 m²

*Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych **nie stanowi strefy pożarowej z odpadami stałymi** w ujęciu §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów ponieważ*

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

łączna masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m³ lub 50Mg i wynosi 46,95Mg .

*Również Miejsce przetwarzania odpadów **nie stanowi strefy pożarowej z odpadami stałymi** ponieważ łączna masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m³ lub 50Mg i wynosi 9Mg .*

Ciekłe oraz stałe odpady palne magazynowane będą w **Strefa 5** Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (257,97m²) i **Strefa 6** Miejsce przetwarzania odpadów 600,00 m² stanowiącym odrębne strefy pożarowe o powierzchni, oddzielonym od budynku PM i ZL pasem wolnego terenu o szerokości przekraczającej 20m.

W związku z ilością magazynowania stałych oraz ciekłych odpadów palnych wymagania określone w rozporządzeniu w zakresie podziału na strefy pożarowe nie obowiązują.

19. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Ustanowiono pięć klas odporności pożarowej budynków i oznaczono literami A, B, C, D, E. Zaliczenie budynku do odpowiedniej klasy odporności pożarowej, powoduje konieczność określenia wymaganych warunków pożarowych elementów konstrukcyjnych budynku, które zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek socjalno-biurowy i budynek biurowo-socjalny zakwalifikowano jako ZLIII. Są to budynki niskie, jednokondygnacyjne został wykonany w klasie „D” odporności pożarowej budynku.

Dla elementów konstrukcyjnych budynków wykonanych w klasie „D” odporności pożarowej stawia się następujące wymagania:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Klasa odporności pożarowej budynku	Główna konstrukcja nośna	Konstrukcja Dachu	Strop	Ściana zewnątrzna	Ściana wewnętrzna	Przykrycie dachu
D	R 30	(-)	REI	EI 30	(-)	(-)

R- nośność ogniowa (w minutach);

E- szczelność ogniowa (min.);

I- izolacyjność ogniowa (min.).

Zastosowane główne elementy konstrukcyjne w tych obiektach, zapewniają wymaganą dla nich odporność ogniową i decydują o spełnieniu przez obiekt wymaganej klasy „D” odporności pożarowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki produkcyjno-magazynowe PM, jako budynki niskie, jednokondygnacyjne o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m² mogą zostać wykonane w klasie „E” odporności pożarowej budynku.

Dla elementów konstrukcyjnych budynków wykonanych w klasie „E” odporności pożarowej stawia się następujące wymagania:

Klasa odporności pożarowej budynku	Główna konstrukcja nośna	Konstrukcja Dachu	Strop	Ściana zewnątrzna	Ściana wewnętrzna	Przykrycie dachu
E	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Zastosowane główne elementy konstrukcyjne w występujących budynkach zakwalifikowanych do produkcyjno-magazynowych (PM), zapewniają wymaganą dla nich odporność ogniową i decydują o spełnieniu przez obiekty wymaganej klasy „E” odporności pożarowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano z materiałów NRO (nie rozprzestrzeniających ognia).

20. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.

Odległość budynków spółki PUK we Wrześni zlokalizowanej na ul. Gen. Sikorskiego 38 od innych budynków położonych na sąsiednich działkach są

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

zróżnicowane. Odległości te są bezpieczne w przypadku przenoszenia się ognia w i spełniają wymogi przepisów dotyczących zachowania minimalnych odległości między zewnętrznymi ścianami budynków.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września sąsiaduje z następującymi zakładami:

- strona północna - Dom-Gaz Sp. z o.o. Samochodowe instalacje gazowe, Prywatne Rodzinkowe Przedszkole Troskliwe Misie
- strona wschodnia - Materiały Budowlane AW Wesolek Sp. z o.o.
- strona południowa - Almar. Skup surowców wtórnych. Krysiak M., Termel Plast s.c., Termel Plast s.c., Schronisko dla zwierząt,
- strona zachodnia - Kosłom Koczorowscy SJ

Zgodnie z § 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego nie powinny być mniejsze:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m ²	Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m ²				
	ZL	IN	PM		
			Q ≤ 1000	1000 < Q ≤ 4000	Q > 4000
1	2	3	4	5	6
ZL	8	8	8	15	20
IN	8	8	8	15	20
PM Q ≤ 1000	8	8	8	15	20
PM 1000 < Q ≤ 4000	15	15	15	15	20
PM Q > 4000	20	20	20	20	20

Budynek socjalno-biurowy i warsztat jako spójny obiekt wolnostojący pozbawiony jest sąsiedztwa innych budynków. Obiekt zlokalizowany w odległości powyżej 20m od granicy działki i Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejsca przetwarzania odpadów.

Wymagania w zakresie wymaganej odległości pomiędzy budynkami oraz od granicy działki zostały zachowane.

21. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi .

Prezes lub osoba przez niego upoważniona są pierwszymi osobami, na których spoczywa obowiązek kierowania akcją ratowniczo - gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnych.

Do obowiązków kierującego akcją należy:

1. Przeprowadzenie możliwości rozprzestrzenienia się pożaru zorientowania się i podjęciu decyzji gaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi.
2. Sprawdzeniu czy powstały pożar nie zagraża życiu osób przebywających w świątyni.
3. Po upewnieniu się, że zachodzą wymienione powyżej okoliczności powiadamia telefonicznie straż pożarną - tel. 998 lub 112.
4. Mobilizuje wszystkie osoby związane z funkcjonowaniem obiektu do podjęcia i prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej, do czasu gdy nie nastąpi zagrożenie ich życia i zdrowia.
5. Kieruje wszystkimi osobami biorącymi udział w akcji ratowniczo - gaśniczej zapewniając im możliwość odwrotu i ewakuacji.
6. Prowadzi akcję gaszenia pożaru z kierunku jego rozprzestrzeniania się, aby nie dopuścić do przerzucenia się ognia na inne pomieszczenia.
7. Akcję prowadzi do czasu przybycia jednostek ratowniczo - gaśniczych, przekazując dowodzenie akcją dowódcy jednostki straży pożarnej informując o aktualnej sytuacji i podjętych dotychczas decyzjach.
8. Dostarcza potrzebnych środków technicznych i fachowej obsługi na żądanie dowodzącego akcją.
9. Pozostaje w ścisłym kontakcie z dowodzącym akcją gaśniczą.
10. Wskazuje dowodzącemu miejsca lub pomieszczenia najbardziej zagrożone lub te, w których może zachodzić przypuszczenie, że mogą się w nich znajdować ludzie, aby ratować je w pierwszej kolejności.
11. Po zakończeniu akcji ratowniczo - gaśniczej uczestniczy w pracach komisji ustalającej przyczynę pożaru oraz ustalenie wielkości strat.

12. Po zakończeniu prac komisji organizuje zabezpieczenie pogorzeliska.

Po ogłoszeniu alarmu o wystąpieniu niebezpieczeństwa w obiekcie należy kierować się szczególną rozważą. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, żeby zbyt pochopne ogłoszenie alarmu nie stało się źródłem powstania paniki mogącej mieć tragiczne skutki i ofiary w ludziach większe niż mogłyby być skutki działania pożaru.

Decyzję o podjęciu i przeprowadzeniu ewakuacji podejmują:

1. Prezes lub osoba bezpośrednio przez niego upoważniona
2. Dowódca akcji ratowniczo - gaśniczej z ramienia straży pożarnej.

Rejon przewidziany do ewakuacji

W przypadku pożaru lub wystąpienie innego miejscowego zagrożenia, ewakuowanych ludzi kierować na miejsce zbiórki dla osób ewakuowanych, czyli na parking przed budynkiem socjalno-biurowym.

Organizacja ewakuacji

Ewakuację osób przeprowadza się wszystkimi dostępnymi wyjściami ewakuacyjnymi, które w zależności od miejsca powstania pożaru nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje podczas ewakuacji muszą być stanowcze, chociaż stonowane, aby nie budzić dodatkowego stresu i zmierzające do przeciwdziałania powstaniu paniki. Gdy widzimy jej objawy należy podjąć działania do jej opanowania i zaprowadzenia ładu i porządku. Prowadzący ewakuację opuszcza budynek - obiekt ostatni po upewnieniu się, że nie znajdują się w nim osoby.

Kierujący ewakuacją wyznacza osoby z podległego sobie personelu do dokonania sprawdzenia, czy z miejsc zagrożonych zostały ewakuowane wszystkie osoby.

Ewakuacja osób z obiektu następuje tylko w przypadku, gdy pożaru nie udało się ugasić w zarodku a jego rozwój jest zagrożenie dla osób przebywających w kościele. W tym przypadku zakres zadań będzie zależny od zaistniałej sytuacji pożarowej i występującego zagrożenia ludzi.

Rozdział konkretnych zadań ustala kierujący akcją lub osoba uprawniona do wydania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Rozpoczęcie decyzji o ewakuacji musi być przekazane musi być przekazane - ogłoszone w sposób spokojny, nakazujący i sugestywny, aby nie doprowadzić do paniki.

Do czasu przybycia jednostki straży pożarnej - akcją gaśniczą kieruje prezes lub osoba przez niego upoważniona, a po przybyciu jednostek straży pożarnej podporządkowuje się dowódcy akcji informując o zaistniałej sytuacji, podjętych działaniach i wydanych decyzjach.

Jeżeli sytuacja wymaga konieczności przeprowadzenia ewakuacji ludzi z obiektu należy postępować według podanych reguł - zasad:

1. W pierwszej kolejności akcji ratowniczej i ewakuacji podlegają ludzie następnie mienie,
2. O ile istnieje możliwość to równolegle z ewakuacją należy prowadzić akcję gaśniczą,
3. Ewakuacja mienia największej wartości prowadzona jest tylko z pomieszczeń bezpośrednio zagrożonych pożarem,
4. W pierwszej kolejności ewakuuje się ludzi najbardziej zagrożonych, następnie kolejność wyprowadzania osób jest uzależniona od miejsca wybuchu pożaru i rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do dróg ewakuacyjnych,
5. Kierunki ewakuacji określają znaki ewakuacyjne,
6. Pamiętać należy o usuwaniu materiałów palnych z drogi rozwijającego się pożaru, lub polewania zagrożonych powierzchni wodą.

Organizacja ewakuacji mienia

Ewakuację mienia przeprowadza się po przeprowadzeniu i upewnieniu się, że w obiekcie nie ma ludzi i im nie zagraża niebezpieczeństwo. Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje prezes lub osób przez niego upoważniona. Decyzję o ewakuacji mienia można podjąć w sytuacji, gdy posiadane siły i sytuacja pożarowa pozwala na jej przeprowadzenie.

Praktyczne zasady sprawdzenia ewakuacji

W świetle obowiązujących przepisów nie ma bezpośredniego obowiązku przeprowadzania próbnej ewakuacji w budynkach kategorii ZL III (użyteczności publicznej niekwalifikowanych do kategorii ZL I i ZL II) jeśli obiekt nie jest

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

przeznaczony dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami. Dotyczy to obiektów eksploatowanych przez PUK we Wrześni.

Należy jednak zwrócić uwagę, że za bezpieczeństwo pożarowe na terenie spółki odpowiedzialny jest właściciel, zarządca lub użytkownik, czyli najczęściej pracodawca. Zadaniem wskazanych osób jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na jak najwyższym poziomie. Odpowiednie warunki i organizacja ochrony przeciwpożarowej nabierają szczególnego znaczenia, jeśli z budynku korzystają np. osoby niepełnosprawne lub starsze i w sytuacjach zagrożenia pożarowego zachodzi potrzeba ich ewakuacji. Próbną ewakuacją pozwala na sprawdzenie wielu istotnych kwestii.

Uwzględniając celowość tego przedsięwzięcia Prezes lub osoba posiadająca Jego pełnomocnictwo powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi polega na przeprowadzeniu czynności:

- a) Prezes lub osoba posiadająca Jego pełnomocnictwo określa termin próbnej ewakuacji z obiektu,
- b) Prezes lub osoba posiadająca Jego pełnomocnictwo organizuje naradę ze wszystkimi osobami pozostającymi w normalnym funkcjonowaniu zakładu. W czasie narady dokonuje przydziału poszczególnym osobom konkretne zadania niezbędne do przeprowadzenia sprawnej organizacji ewakuacji. Zadania te przypisywane są jako stałe dla poszczególnych osób, tylko po to aby stały się elementem stałego zadania.
- c) O terminie i fakcie prowadzenia takich działań informowani są wyłącznie osoby wyznaczone do organizacji ewakuacji.
- d) Do pomocy w ewakuacji zobowiązane są wszystkie osoby funkcyjne duchowne i cywilne.
- e) Dopuszczalne jest podczas próbnej ewakuacji wskazanie wyłącznie jednej strefy pożarowej,
- f) Podczas ewakuacji wykorzystać należy wszystkie urządzenia przeciwpożarowe będące na wyposażeniu kościoła (gaśnice, hydranty) - próby gaszenia mogą być pozorowane bez użycia gaśnic.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- g) Ewakuację prowadzić w sposób spokojny, zdecydowany i zorganizowany,
- h) Ewakuowane osoby wyprowadzać w miejsce bezpieczne, najlepiej oświetlone, place, parkingi poza drogami dojazdowymi i pożarowymi,
- i) Z przeprowadzonej próbnej ewakuacji przeprowadzić sprawozdanie i przechowywać je w aktach spraw p.poż. Załącznikiem do sprawozdania mogą być przydzielone poszczególnym osobom zadania z zakresu ewakuacji.

22. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności elektrycznej, piorunochronnej, gazowej i wentylacyjnej.

Obiekty spółki zostały wyposażone w poniżej wymienione instalacje użytkowe:

- elektryczną
- odgromową,
- gazową (tylko budynek socjalno-biurowy),
- przewody kominowe (spalinowy i wentylacyjne),
- system detekcji gazu (kotłownia)
- kanalizacyjną,
- wodociągową
- klimatyzacji (tylko budynek socjalno-biurowy),

Instalacje elektryczne

Do najistotniejszych elementów bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych należą: dobór właściwych urządzeń, okablowania i osprzętu elektrycznego, stosowanie właściwych odbiorników prądu elektrycznego, eksploatacja i konserwacja instalacji i urządzeń zgodnie z wymaganiami oraz stosowanie zabezpieczeń ochronnych.

Najbardziej newralgicznym punktem każdej instalacji elektrycznej są miejsca połączeń. Szczegółowe przepisy techniczno - budowlane precyzujące wymogi dla instalacji elektrycznych zawarte są w *rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*.

Bezpieczne instalacje elektryczne powinny zapewniać:

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
- przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi,
- powstaniem pożaru, wybuchu i innymi szkodami.

Instalację elektryczną należy poddawać okresowym przeglądom i badaniom, nie rzadziej niż co **5 lat** lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji obiektu.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu podaje się badaniem **1 raz w roku**.

Instalacja odgromowa

Wyładowanie atmosferyczne wyzwala energię elektryczną o dużej sile. Jeśli nie zostanie ona odprowadzona do ziemi poprzez połączony z instalacją metalowy przewód, może zniszczyć elementy konstrukcyjne budynku lub wzniecić pożar. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych. Dokumentem stwierdzającym stan techniczny instalacji jest protokół jej badań, które wymagane są przy oddawaniu do użytkowania, przebudowie lub modernizacji obiektu. Z kolei badania okresowe należy powtarzać w odstępach czasowych określonych w zależności od charakteru chronionej przestrzeni i problemów korozji, jednak nie rzadziej niż **co 5 lat**. Po uderzeniu pioruna należy przeprowadzić badanie dodatkowe.

Instalacja gazowa

Źródłem grzewczym jest gaz ziemny. Instalację na gaz ziemny stanowi układ przewodów z kurkiem głównym, wraz z armaturą i wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi. Skrzynka gazowa z zaworem głównym znajduje się na zewnątrz hali. Zastosowano również urządzenie sygnalizacyjno-odcinające z automatycznym zaworem odcinającym dopływ gazu.

Gaz ziemny składa się w 96 % z metanu, który jest lżejszy od powietrza, dlatego obiekt posiadający kotłownię na tego typu instalację musi spełniać określone wymagania. Instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotła oraz musi zapewniać możliwość odcięcia dopływu gazu.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Instalację gazową należy poddawać kontroli raz w roku, polegającej na sprawdzeniu:

- szczelności instalacji, w tym kurków i zaworów oraz połączeń gwintowych,
- stężenia gazu (we wnękach na gazomierze),
- stanu przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń gazowych.

Ogrzewanie budynku socjalno-biurowego i warsztatu zapewniono poprzez centralne ogrzewanie zasilane z kotła gazowego **BUDERUS LOGANO G334 o mocy znamionowej 90kW** umieszczonego w pomieszczeniu technicznym kotłowni gazowej.

Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji.

Przewody kominowe (spalinowy i wentylacyjne)

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną zapewniono w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim lub uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Osoby dokonujące kontroli sporządzają protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, która powinna być przeprowadzana raz w roku. Corocznie należy także dokonywać czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają przede wszystkim: prawidłowość połączeń przewodów z instalacjami, drożność przewodów, szczelność i odporność przewodów.

Kontrola stanu technicznej sprawności powinna odbywać się raz na rok.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji nadposadzkową wykonano z rur PVC. Kanalizację podłączono do podejść kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej wykonanej również z rur PVC.

Instalacja klimatyzacji

Proces chłodzenia powietrza obiegowego w okresie lata jest realizowany za pomocą klimatyzatorów w budynku socjalno-biurowym. Zastosowany czynnik chłodniczy – freon.

23. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych (w tym w gaśnice) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu.

Urządzenia gaśnicze

Nie są wymagane ponieważ miejsca magazynowania odpadów stałych nie stanowią strefy pożarowej z odpadami stałymi zgodnie z § 5 rozporządzenia oraz ilość magazynowanych ciekłych odpadów, nie stanowi magazynu ciekłych odpadów palnych zgodnie z §20 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

Gaśnice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów budynek zakładu powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Ilość, rodzaj sprzętu oraz zasady jego rozmieszczenia określone zostały w powołanym rozporządzeniu.

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnic przewoźnych.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

- do gaszenia pożarów grupy A /w których występuje zjawisko spalania żarowego ; np. drewno, papier, tkanina/ stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe,

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- do gaszenia pożarów grupy B /cieczy palnych i substancji topiących się np. benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów/ stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe proszkowe,
- do gaszenia pożarów grupy C /gazów palnych np. propanu, acetyleny, gazu ziemnego / stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe,
- do gaszenia pożarów grupy D /metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu / stosuje się proszkowe gaśnice do tego celu przeznaczone,
- do gaszenia pożarów grupy F / tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych/ stosuje się proszkowe i płynowe gaśnice do tego celu przeznaczone,

Minimalna skuteczność gaśnicza

Minimalna skuteczność gaśnicza (*numer pożaru testowego podana w polu nr 1 na etykiecie*) określa przybliżona wielkość pożaru, który za pomocą danej jednostki sprzętowej będzie można ugasić, pozwalając użytkownikowi na optymalne wykorzystanie posiadanych gaśnic. Parametr ten ustala się, wg PN-EN 3-7:2004+A1:2007 na podstawie wyników serii prób gaśniczych przeprowadzanych dla określonych wielkości pożarów testowych (w danej grupie pożarowej).

Jeżeli w jednej serii składającej się z trzech prób, dwukrotnie pożar zostaje ugaszony, wówczas uznaje się że gaśnica ma właściwą skuteczność. Serie badań prowadzi się tak długo, aż w kolejnej (pożar o większych wymiarach) dwa z trzech testów okaże się nieudane – dwukrotnie nie zostanie przerwany proces spalania.

Ilość podręcznego sprzętu gaśniczego:

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1. na każde **100 m²** powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 - zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZL III lub ZL V,

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,
 - zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2. na każde **300 m²** powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt.1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone:

- a) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
 - przy wejściach do budynków,
 - na klatkach schodowych,
 - na korytarzach,
 - przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
- b) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
- c) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
- dla strefy pożarowej produkcyjnej PM jedna gaśnica o masie środka gaśniczego, co najmniej 2 kg lub 3 dm³ będzie przypadać na każde **300 m²** powierzchni strefy pożarowej (warsztat, budynek magazynu stanowiska napełniania olejem napędowym).
- Dla strefy pożarowej ZL jedna gaśnica o masie środka gaśniczego, co najmniej 2 kg lub 3 dm³ będzie przypadać na każde **100 m²** powierzchni strefy pożarowej (budynek socjalno-biurowy)

W obiekcie zastosowano gaśnice proszkowe 2, 4 i 6kg typu ABC oraz gaśnice na dwutlenek węgla GS5 typu BC. Sprzęt gaśniczy został rozmieszczony prawidłowo.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Gaśnice umieszczono w miejscach ogólnodostępnych. Miejsca lokalizacji gaśnic zostały oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2011, dostęp do sprzętu jest zachowany, długość dojścia nie przekracza 30 m.

Ilość podręcznego sprzętu gaśniczego - odpady:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej **500 m²** oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż **5 m³**, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:

1. 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm³ środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
2. 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;
3. 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;

Zgodnie z prowadzonym procesem technologicznym w zakładzie proces magazynowania stałych odpadów palnych nie przekracza powierzchnię **500 m²** **nie ma jest zatem konieczność wyposażenie obiektu w powyższy punkt ze sprzętem gaśniczym.**

Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż **50 m**.

Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej **1 m**.

Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Pomimo braku obowiązku dodatkowego wyposażenia miejsca gromadzenia odpadów wskazanym byłoby wyposażyć w następujący rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego :

- 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda (Gaśnica proszkowa 6kg GP-6x ABC/MP lub Gaśnica proszkowa GP-9x ABC/MP/E)
- 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m

Wskazanym miejscem usytuowania w/w podręcznego sprzętu gaśniczego byłoby zadaszenie magazynu elektrośmiec posiadające stosowne oznakowania.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Sposoby poddawania przeglądom podręczny sprzęt gaśniczy

W celu utrzymania właściwego stanu podręcznego sprzętu gaśniczego, należy poddawać go bieżącej kontroli wykonywanej przez użytkownika, polegającej na sprawdzeniu: czy sprzęt znajduje się na wyznaczonym oznakowanym miejscu, czy nie został rozładowany, czy nie jest zastawiony, czy nie ma widocznych uszkodzeń, stan plomb, zawleczek i wskaźników.

Niezależnie od bieżącej kontroli sprzęt gaśniczy musi być poddawany czynnościom konserwacyjnym przez uprawnionego konserwatora posiadającego odpowiednie przeszkolenie, co najmniej raz w roku lub częściej, jeśli tak określi producent albo w wypadku, gdy sprzęt przetrzymywany jest w ekstremalnych warunkach (warunki atmosferyczne itp.).

Okresowa kontrola podręcznego sprzętu powinna obejmować w szczególności:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- ocenę ogólnego stanu technicznego, w tym: czytelności, kompletności i prawidłowości napisów zewnętrznych, stan powłoki malarskiej i elementów z tworzywa sztucznego, stan węży i zabezpieczeń,
- masę lub objętość środka gaśniczego,
- stan wieszaków i uchwytów oraz ich zamocowanie,
- prawidłowość oznakowania sprzętu.

Konserwator w pełni odpowiada za sprawność gaśnicy, dlatego po przeprowadzonej konserwacji (naprawie) umieszczane są na gaśnicy samoprzylepne naklejki, które powinny zawierać: rodzaj konserwacji (przegląd, konserwacja, remont), nazwę i adres jednostki konserwacyjnej, znaki jednoznacznie identyfikujący osobę konserwatora, datę (rok i miesiąc konserwacji) oraz datę następnej kontroli.

Urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie

Urządzeniami przeciwpożarowymi są urządzenia służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zgodnie z § 183 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach o kubaturze przekraczającej **1000 m³** istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Główne wyłączniki prądu pozwalają straży pożarnej wyłączyć wszystkie obwody budynku i znajdują się w rozdzielnicy.

Obiekty zostały wyposażone w wyłączniki przeciwpożarowe i oznakowane zgodnie z PN-97/N-01256/04.

System detekcji gazu (kotłownia gazowa)

W pomieszczeniu kotłowni gazowej znajdują się system sygnalizacyjno - odcinający wczesnej detekcji gazu.

W momencie wystąpienia zagrożenia niebezpiecznym stężeniem gazu, centralka sterująca odbiera sygnały z podłączonej głowicy detekcyjnej i na ich podstawie steruje podłączonymi urządzeniami wykonawczymi. Centralka steruje urządzeniami wykonawczymi takimi jak zawór odcinający, służący do

zamknięcia dopływu gazu do instalacji w przypadku wykrycia wzrostu stężenia gazu powyżej progu alarmowego.

Centrałka zasilana jest z sieci 230V oraz buforowanego, awaryjnego zasilacza akumulatorowego podtrzymującego jego pracę przez okres około 1 godziny po zaniku zasilania sieciowego.

W czasie eksploatacji wymagana jest kontrola okresowa kalibracji dokonywana co 12 miesięcy. Okresowe sprawdzenia powinien wykonywać wykwalifikowany serwisant, posiadający odpowiednie uprawnienia.

24. Informacje dot. doprowadzenia drogi pożarowej.

Obiekty w którym mieści Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., zostały zlokalizowane we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38.

W myśl postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku do obiektu nie jest wymagany dojazd drogą pożarową o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku - w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

Jednak usytuowanie obiektów oraz istniejący stan dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewnia dogodny dojazd jednostkom ratowniczym straży pożarnej na wypadek powstania pożaru.

25. Informacje dot. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z określeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjnych i magazynowych służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, określa się biorąc pod uwagę gęstość obciążenia ogniowego i wielkość strefy pożarowej.

Zgodnie z założeniami zawartymi w powyższym rozporządzeniu należy zapewnić odpowiednią ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- Obiekt socjalno-biurowy wymaga zapewnienia wody w ilości 10 dm³/s z obwodowej sieci hydrantów zewnętrznych o średnicy DN 80

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- Obiekty produkcyjno - magazynowe wymagają zapewnienia wody w ilości 10 dm³/s z obwodowej sieci hydrantów zewnętrznych o średnicy DN 80.
- Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagana ponieważ miejsca magazynowania odpadów stałych nie stanowią strefy pożarowej z odpadami stałymi zgodnie z § 5 rozporządzenia oraz ilość magazynowanych ciekłych odpadów, nie stanowi magazynu ciekłych odpadów palnych zgodnie z §20 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla najniekorzystniejszej strefy pożarowej wynosi, co najmniej 10 dm³/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. obecnie stanowi sieć hydrantowa miejska:

- przy drodze gminnej (Nr 1321/2) biegnącej wzdłuż obiektów spółki wykonano jeden hydranty nadziemne DN80
- przy drodze krajowej Nr 92 przy ul. Generała Sikorskiego - działka nr 1320/1

Powyższa lokalizacja hydrantów oraz ich ilość i wielkość spełniają wymogi prawidłowości przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego i umożliwiają jednostką ratowniczym straży pożarnych swobodne pobieranie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

26. Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania itp. odpadów.

Podczas prowadzenia robót remontowych, konserwacyjnych czy budowlanych zachodzi konieczność wykonania takich prac, które wymagają narzędzi do cięcia, czy spawania lub innych prac stwarzających niebezpieczeństwo powstawania pożarów. Prace takie muszą być prowadzone

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

zachowując szczególną ostrożność przez osobę wykonującą te prace, jak i osoby dozoru, w taki sposób aby uniemożliwić powstanie pożaru czy wybuchu.

Pod pojęciem prac określanym mianem pożarowo - niebezpiecznych rozumiemy prace naprawcze, remontowe z zastosowaniem procesów:

- a) spawalniczych - spawanie, lutowanie cięcie, zgrzewanie, podgrzewanie,
- b) z zastosowaniem narzędzi i sprzętu iskrzącego jak - piły elektryczne, szlifierki kątowe, spawarki elektryczne itp.
- c) pracami pożarowo - niebezpiecznymi będą również prace wykonywane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - prace przy kotle gazowym bez
- d) zapewnienia odpowiednich warunków jak odcięcie dopływu paliwa, zmniejszone warunki wentylacji i wykonywanie robót spawalniczych czy używanie szlifierek kątowych.

Przy wykonywaniu prac pożarowo-niebezpiecznych należy bezwzględnie przestrzegać zasad:

- 1) Materiały palne występujące w miejscu lub obrębie występowania prac w tym elementy konstrukcji budynku, instalacji technicznych muszą być zabezpieczone przed zapaleniem.
- 2) W miejscu wykonywanych prac musi być bezwzględnie zgromadzony sprzęt przeciwpożarowy, który umożliwi likwidację wszelkich źródeł pożaru.
- 3) Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
- 4) Za prowadzenie robót i prac pożarowo niebezpiecznych i ich przygotowanie odpowiedzialność ponosi osoba, na którą zostało wystawione polecenie wykonania prac niebezpiecznych pożarowo.
- 5) Prezes lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wykonawców z występującymi w rejonie wykonywania prac zagrożeniami oraz z rodzajem zabezpieczeń i

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

procedur jakie należy przedsięwziąć aby nie dopuścić do powstania pożaru albo wybuchu.

- 6) Sprzęt używany podczas prowadzenia robót musi być sprawny technicznie oraz posiadający zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.
- 7) W przypadku stwierdzenia, że podczas prowadzonych robót może dojść do powstania pożaru, prace należy natychmiast przerwać a sam fakt zgłosić prezesowi lub osobie przez niego upoważnionej i odpowiedzialnej za prowadzenie robót.
- 8) Przed rozpoczęciem robót w czasie ich prowadzenia oraz po ich zakończeniu musi być przeprowadzona kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo

Niewłaściwie przygotowane, prowadzone i niewłaściwie zabezpieczone prace z udziałem sprzętu takiego jak szlifierki kątowe, spawarki lub z używaniem otwartego ognia, w obiektach budowlanych stają się przyczyną groźnych pożarów. Bywa, że powstają pożary w miejscach oddalonych o kilka metrów lub w sąsiednich pomieszczeniach od rzeczywiście wykonywanych robót, wybuchają po kilku godzinach od zakończenia prac np. w porze nocnej stając się źródłem poważnych strat materialnych lub zniszczeń trudnych do odtworzenia.

W tym celu przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych, wynikających z technologii robót, poza wyznaczonymi i odpowiednio zabezpieczonymi miejscami, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu zobowiązany jest do podjęcia czynności związanych z:

- a) dokonaniem oceny zagrożenia pożarowego w rejonie prowadzonych prac,
- b) ustaleniem rodzaju zabezpieczeń przed powstaniem i rozprzestrzenianiem się pożaru,

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- c) ustalenia osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za zabezpieczenie i kontrolę miejsca pracy przed jej rozpoczęciem, w trakcie pracy i po jej zakończeniu.

Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy wykonać dokumentację zawierającą:

- zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
- protokół zabezpieczenia i przygotowania prac,
- książkę kontroli wykonywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane tylko przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami muszą być realizowane z zachowaniem zasad:

- a) materiały palne, elementy konstrukcyjne budynku, instalacje znajdujące się w rejonie prowadzonych prac, usunięte lub zabezpieczone przed zapaleniem,
- b) otwory w konstrukcjach, uszczelnione w celu wyeliminowania i niedopuszczenia do przedostania się do sąsiednich pomieszczeń „rozprysków” z procesów spawania lub cięcia elementów szlifierkami kątowymi,
- c) sprawdzić i skontrolować sąsiednie pomieszczenia czy nie znajdują się w nich materiały palne mogące ulec zapaleniu np. w skutek przewodnictwa cieplnego.
- d) miejsca prowadzenia prac wyposażone w sprzęt gaśniczy (jak gaśnice, koce, hydronetki), skutecznie likwidujące wszelkie źródła pożaru.
- e) sprzęt używany do prowadzenia robót sprawny technicznie, zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

Po zakończeniu prac, miejsce pracy i pomieszczenia sąsiednie muszą być poddane szczegółowej kontroli pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Każdorazowo prowadzona kontrola

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

przed wykonaniem pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu musi być udokumentowana w książce kontroli.

Zasady organizacyjne podczas ustalania zabezpieczeń przeciwpożarowych na czas prowadzenia robót niebezpiecznych pod względem pożarowym.

- 1) Prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie obiektów budowlanych mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujących przed rozpoczęciem robót, w trakcie ich realizacji oraz po ich zakończeniu.
- 2) Wymagania postawione poniżej ustalane są każdorazowo komisyjnie przed rozpoczęciem robót w oparciu o zapisy niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie.
- 3) Do podstawowych czynności zabezpieczających należy zaliczyć:
 - usunięcie na zewnątrz pomieszczenia, wszystkich materiałów palnych, surowców, towarów lub ich odsunięcie na bezpieczną odległość poza promień zasięgu iskier z osłonięciem kocami gaśniczymi lub innymi nie palnymi powłokami,
 - sprawdzenie ewentualnych granic wybuchowości,
 - zabezpieczenie znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów i instalacji,
 - zabezpieczenie otworów do sąsiednich pomieszczeń matami i kocami niepalnymi.

27. Pozostałe wymagania formalno-prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 296) nałożyło dodatkowe wymagania dla przedsiębiorstw, w których prowadzony jest proces związany z gospodarowaniem odpadami, tj. zgodnie z § 39 ust. 1 w obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1.000 m².

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – wymagana zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku gdy:
 - powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m², a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m²,
 - objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
 - 10 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
 - 60 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C,
 - występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Na terenie zakładu nie ma obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz w roku ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru.

28. Zalecenia

- Przestrzegać wytycznych magazynowania odpadów zawartych w przedmiotowym Operacie Przeciwpożarowym
- Zapewnić odpowiednie gospodarowanie odpadami palnymi, tak by nie dopuścić do przepełnienia poszczególnych pojemników,
- W pobliżu miejsc magazynowania odpadów umieścić tablice informacyjne zawierające kody oraz nazwy odpadów,
- Miejsce magazynowania odpadów wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy
- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
- Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzać zgodnie z zaleceniami niniejszego operatu przeciwpożarowego

Opracował:


st.bryg.w st.spocz.mgr inż.  Kazimierz Cieślak

SPECJALISTA

Ochrony Przeciwpożarowej
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ul. Kaliska 2, 62-303 Kaczanowo
NIP 7891209069 REGON 387297483


PLAN SYTUACYJNY OPERATU PRZECIWPÓŻAROWEGO
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Gen. Sikorskiego 38, 2-300 Września

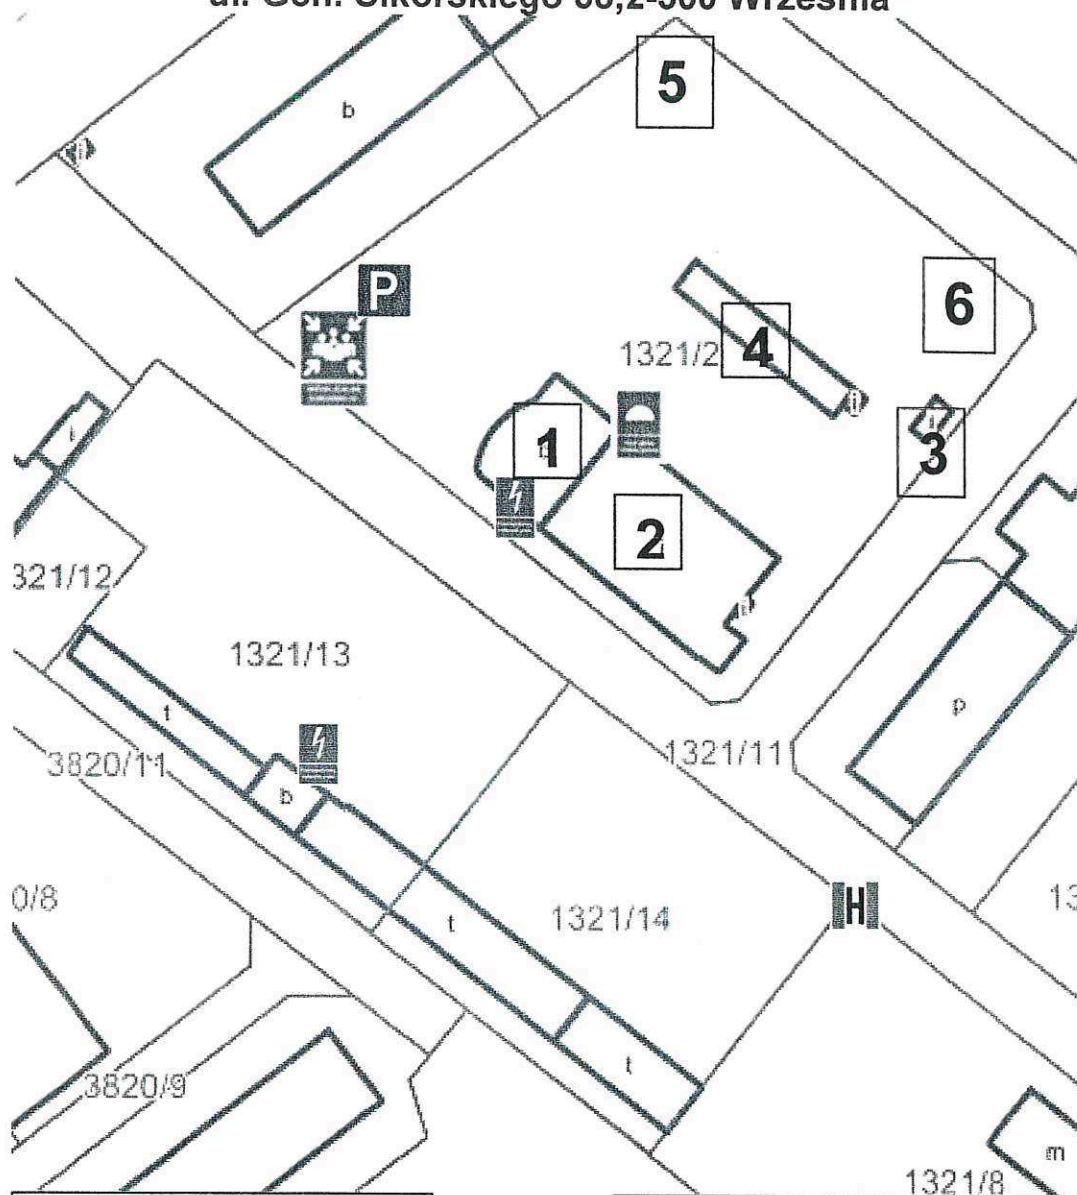

LEGENDA	Kat. Zagrożenia Ludzi ZLIII, PM
	Miejsce zbiórki do ewakuacji
	Parking
	Hydrant zewnętrzny
	Główny wyłącznik prądu
	Kurek główny instalacji gazowej

Numer	Rodzaj obiektu
1	Budynek socjalno-biurowy,
2	Warsztat z kotłownią gazową
3	Budynek magazynu oraz stanowisko napełniania olejem napędowym
4	Pomieszczenia magazynowe
5	Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
6	Miejsce przetwarzania odpadów

**Wyznaczone miejsca gromadzenia i przetwarzania odpadów
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września**

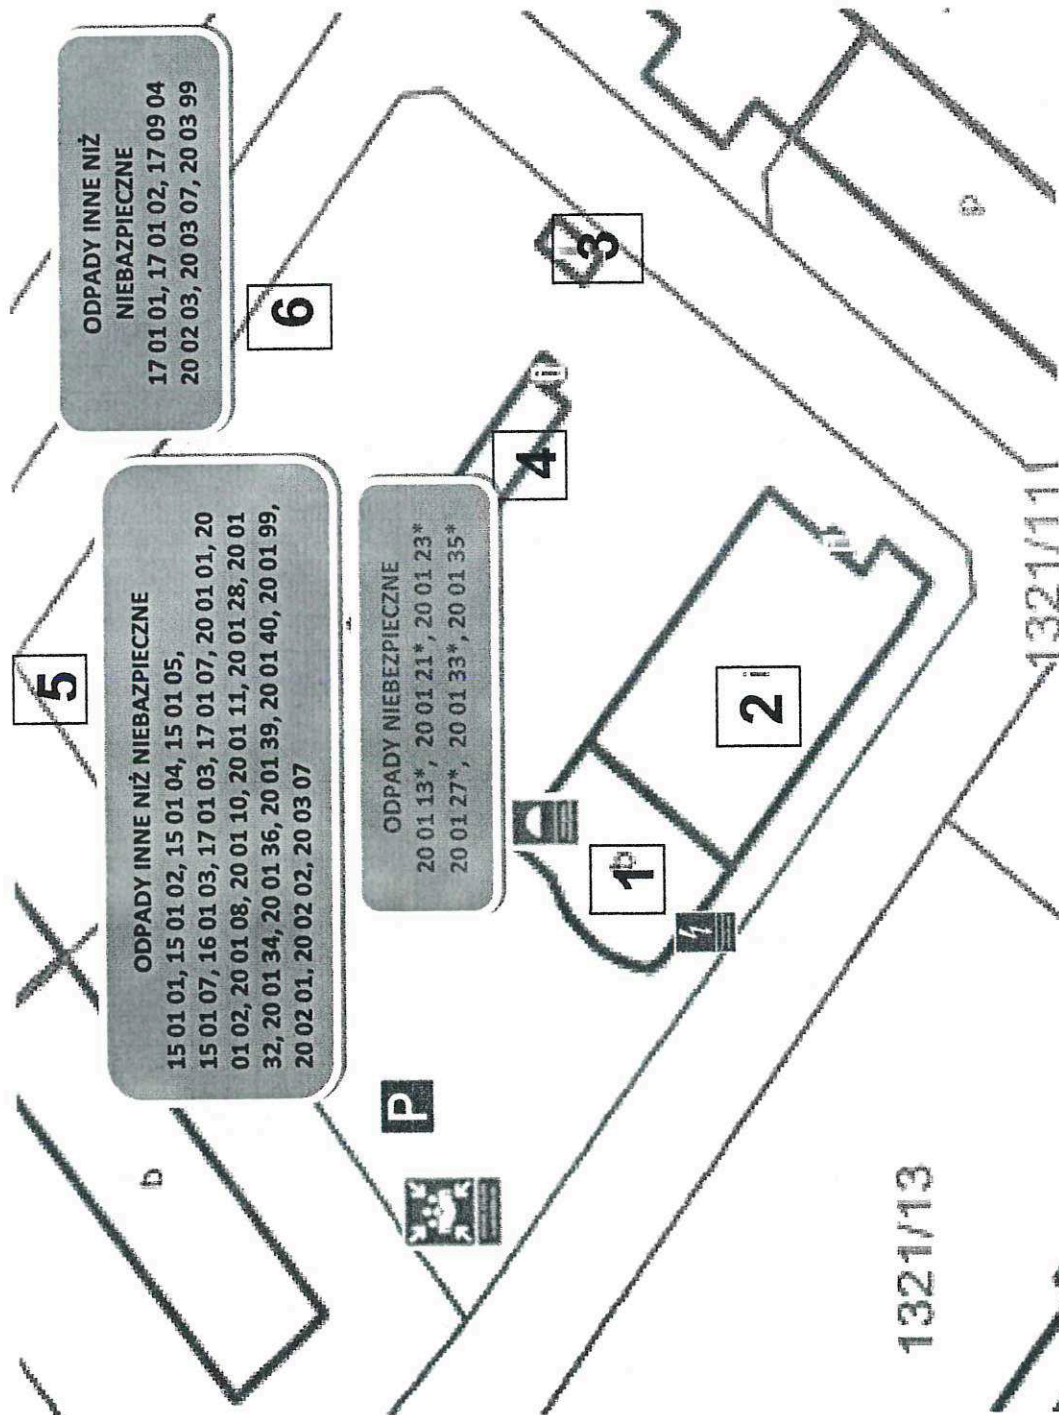

Numer	Rodzaj obiektu
1	Budynek socjalno-biturowy,
2	Warsztat z kotłownią gazową
3	Budynek magazynu oraz stanowisko napełniania olejem napędowym
4	Pomieszczenia magazynowe
5	Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
6	Miejsce przetwarzania odpadów

LEGENDA	Kat. Zagrożenia Ludzi ZLIII, PM
	Miejsce zbiórki do ewakuacji
	Parking
	Główny wyłącznik prądu
	Kurek główny instalacji gazowej

ANEKS

Załącznik nr 4 do decyzji
Nr WB.6233.15.2024

z dnia 14-03-2025
Z up. starosty
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Środowiska

do
OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO

z września 2024 roku

**w zakresie zbierania i przetwarzania
odpadów**

dla

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września



Września, październik 2024 rok

W związku koniecznością ujęcia dodatkowych zapisów, wprowadzono zmiany w OPERACIE PRZECIWPOŻAROWYM z września 2024 roku w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września.

Zmiany powyższe polegają na wprowadzeniu:

- ✓ Zał. Nr 1 PLAN SYTUACYJNY OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września
Zapis w tabeli pkt „6- Miejsce przetwarzania odpadów” zmienić na pkt „6- Miejsce zbierania i przetwarzania odpadów”.
- ✓ Zał. Nr 2 Wyznaczone miejsca gromadzenia i przetwarzania odpadów
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września
Zapis w tabeli pkt „6- Miejsce przetwarzania odpadów” zmienić na pkt „6- Miejsce zbierania i przetwarzania odpadów”.
- ✓ Str. 16, pkt 6.4. uzupełnienie „Blokowego schematu technologicznego zbierania odpadów w ramach własnej działalności”


Dokonane korekty, nie wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego, a obecnie zastosowany system zabezpieczeń jest zgodny z postanowieniami obowiązujących przepisów a przede wszystkim Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877).

Opracował:

st.bryg.w st.spocz.mgr inż. Kazimierz Cieślak




PLAN SYTUACYJNY OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września

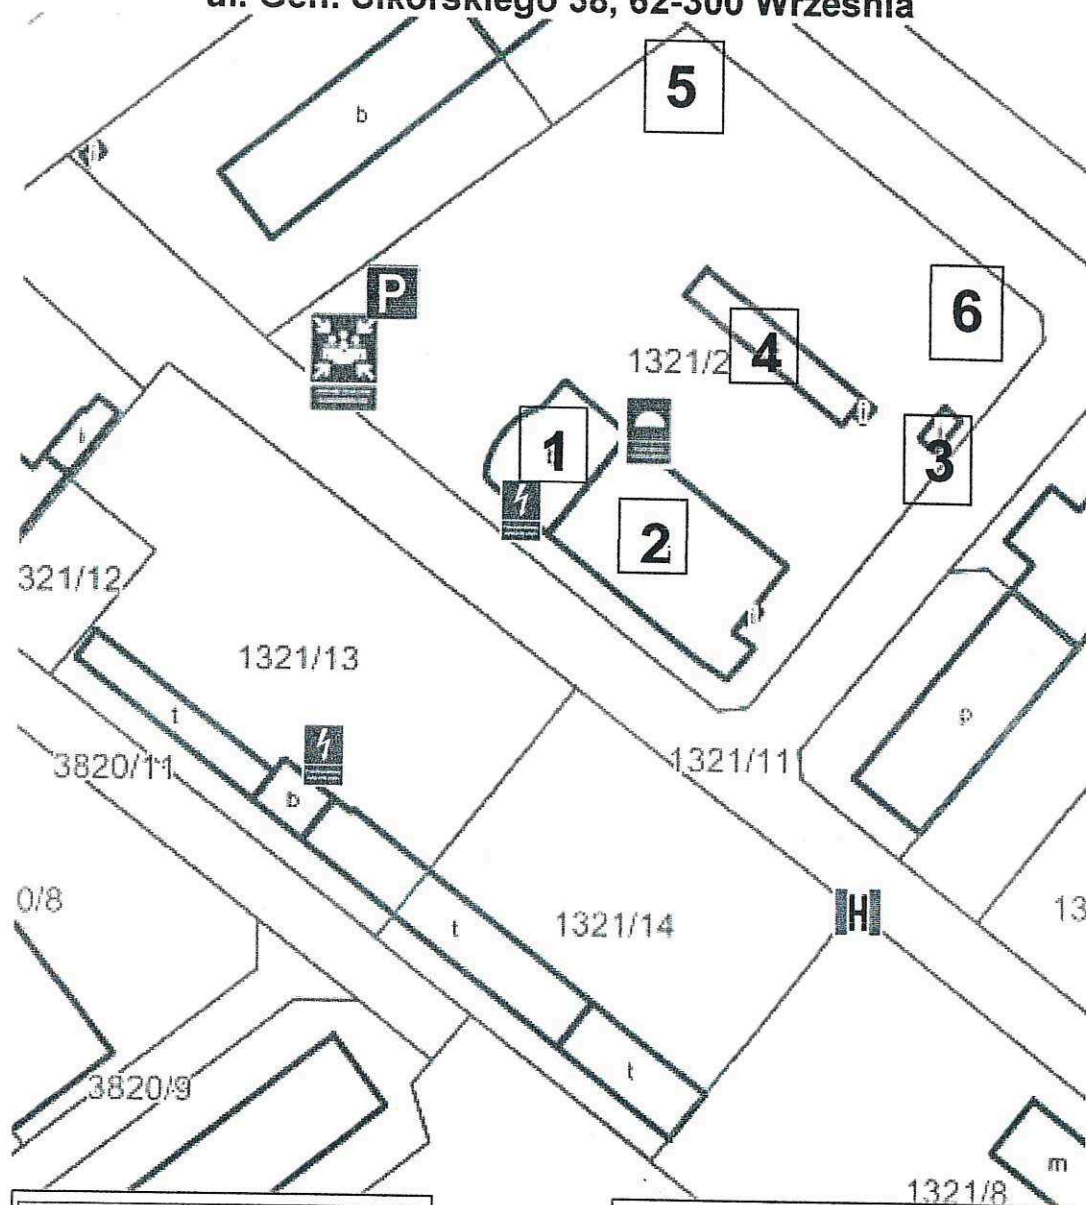

LEGENDA	Kat. Zagrożenia Ludzi ZLIII, PM
	Miejsce zbiórki do ewakuacji
	Parking
	Hydrant zewnętrzny
	Główny wyłącznik prądu
	Kurek główny instalacji gazowej

Numer	Rodzaj obiektu
1	Budynek socjalno-biurowy,
2	Warsztat z kotłownią gazową
3	Budynek magazynu oraz stanowisko napełniania olejem napędowym
4	Pomieszczenia magazynowe
5	Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
6	Miejsce zbierania i przetwarzania odpadów

**Wyznaczone miejsca gromadzenia i przetwarzania odpadów
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września**

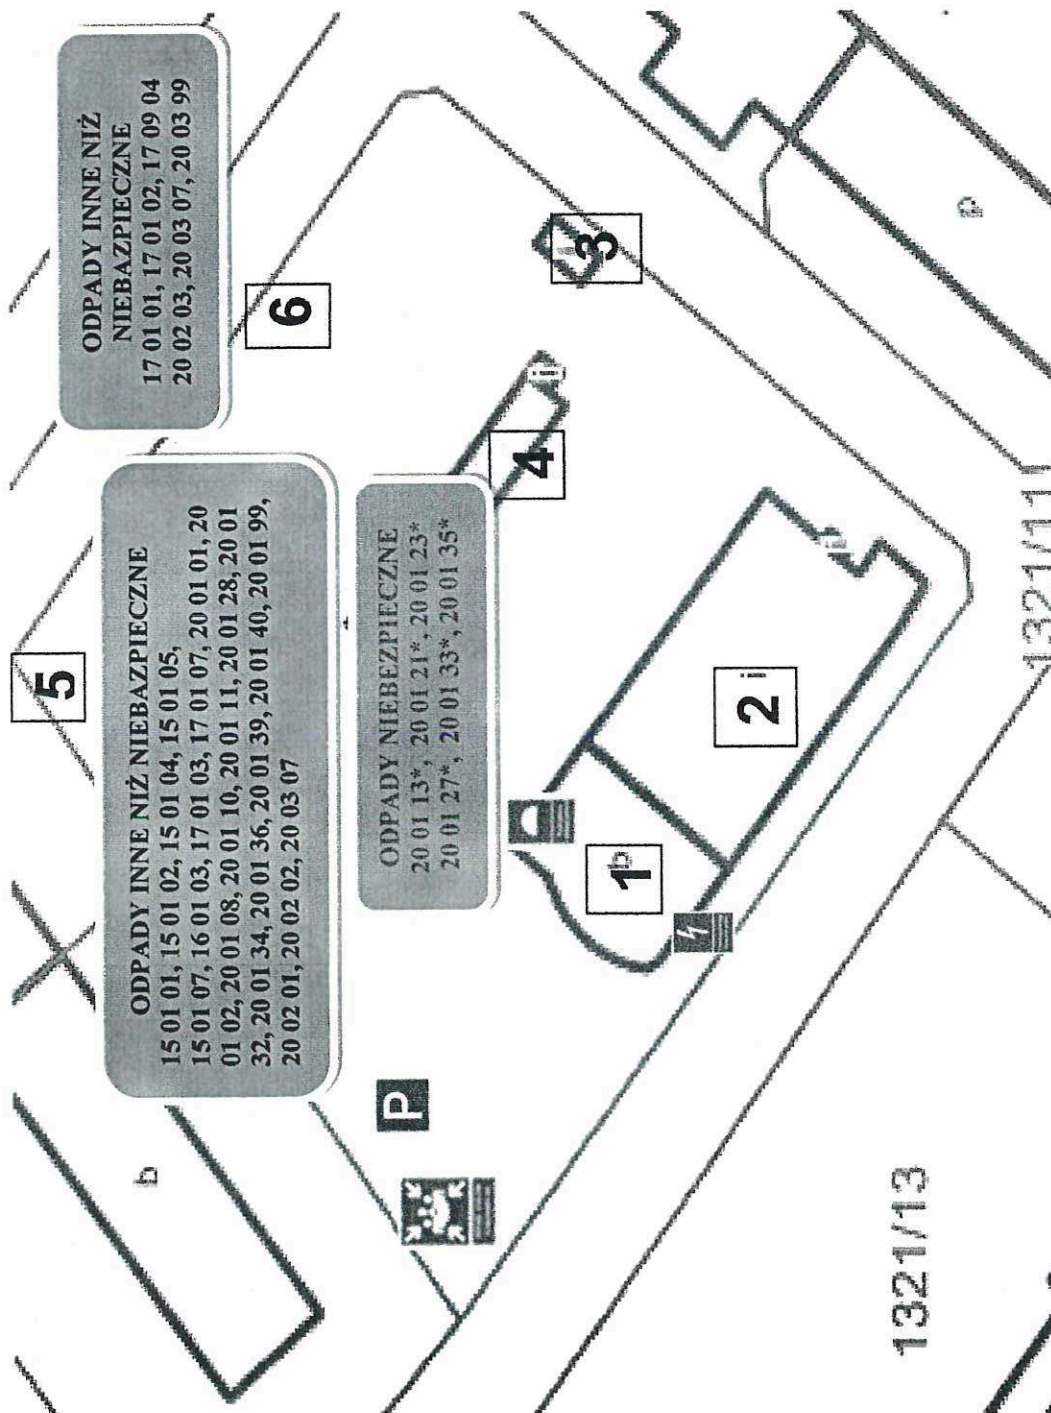

Numer	Rodzaj obiektu
1	Budynek socjalno-biurowy,
2	Warsztat z kotłownią gazową
3	Budynek magazynu oraz stanowisko napełniania olejem napędowym
4	Pomieszczenia magazynowe
5	Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
6	Miejsce zbierania i przetwarzania odpadów


LEGENDA	Kat. Zagrożenia Ludzi ZLIII, PM
	Miejsce zbiórki do ewakuacji
	Parking
	Główny wyłącznik prądu
	Kurek główny instalacji gazowej

7.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
8.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
9.	20 01 01	Papier i tektura
10.	20 01 02	Szkło
11.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
12.	20 01 10	Odzież
13.	20 01 11	Tekstylia
14.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
15.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
16.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
17.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
18.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
19.	20 01 40	Metale
20.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
21.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji
22.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie
23.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

6.4. W ramach własnej działalności (poza działaniem GPSZOK)

Teren przeznaczony na działalność posiada 600 m² i w 100% jest utwardzony. Zbierane i magazynowane będą odpady budowlane oraz odpady wielkogabarytowe w kilku kontenerach o pojemności 40m³ pochodzące z remontów.

Blokowy schemat technologiczny zbierania odpadów w ramach własnej działalności

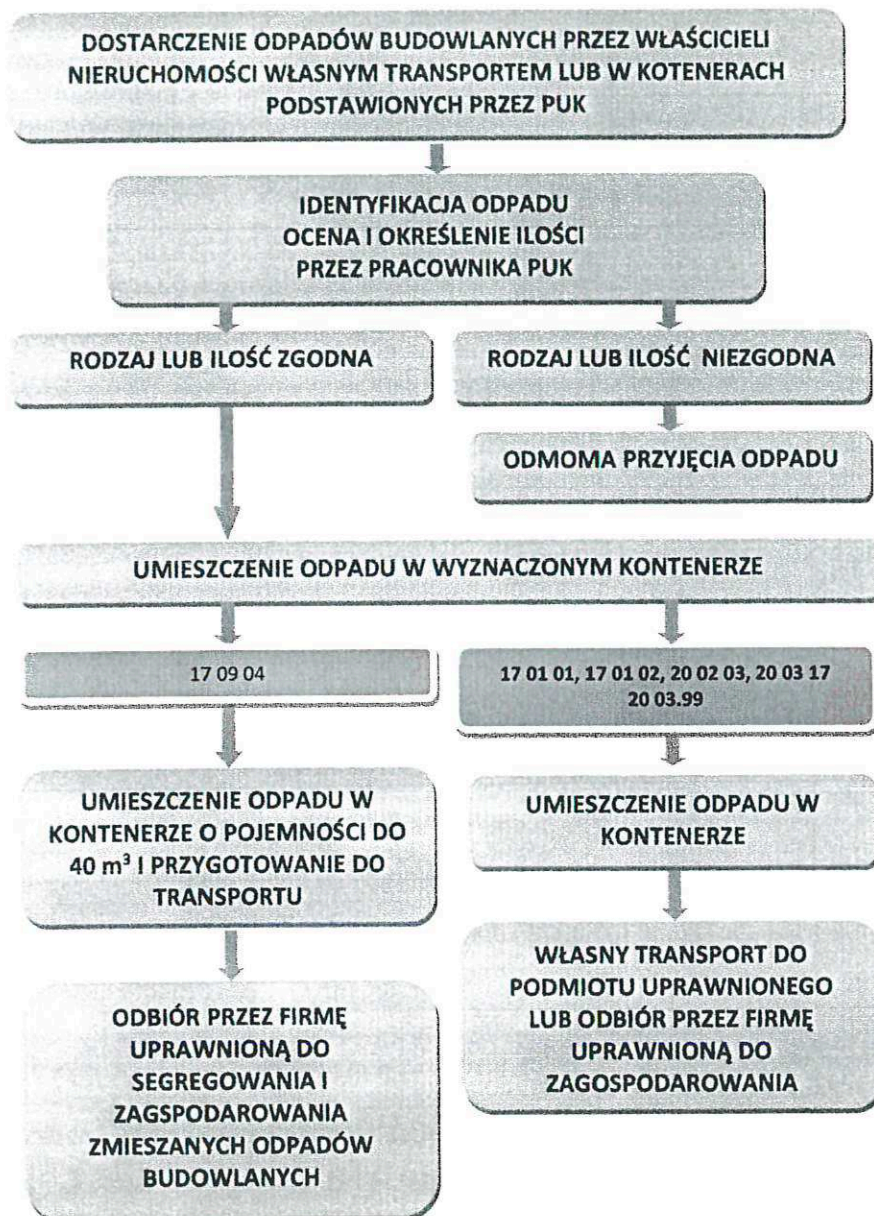

Rodzaje odpadów przyjmowanych i zbieranych.

Lp.	KOD ODPADU	Rodzaj odpadu	
		■ Odpady palne	■ Odpady niepalne * niebezpieczne
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
2.	17 01 02	Gruz ceglany	
3.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,	



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrześni

Września, dnia 18 września 2024 r. z dnia 14-03-2025

Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Środowiska
Irszula Łabęda

PZ.5268.23.1.2024

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 42 ust. 4d pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 września 2024r. złożonego przez **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września** o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego,

wyrażam zgodę

na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września** określonych w operacie przeciwpożarowym opracowanym we wrześniu 2024 roku przez st.bryg. w st.spocz. mgr inż. Kazimierza Cieślaka- specjalisty ochrony przeciwpożarowej BHP.

Ponadto informuję, że zagadnienia nie wskazane w powyższym operacie należy realizować zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy o odpadach, przepisy wydane na podstawie art. 43 ust. 8 przywołanej ustawy stanowią przepisy przeciwpożarowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024r., poz. 275), w związku z powyższym obowiązywać będą również dla obiektów istniejących.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, Białężycze 112, 62-300 Września, w terminie **7 dni** od dnia jego doręczenia.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrześni.
bryg. mgr Adam Domagalski

Otrzymują:

- ① Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września - 1 egz. (ZPO)
2. a/a



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrześni**

PZ.5268.23.7.2024

dot. WB.6233.15.2024

Załącznik nr 6 do decyzji

Nr WB.6233.15.2024

z dnia 14-03-2025

Września, dnia 21 listopada 2024r.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZĘŚNI	
22-11-2024	
L. dz. 34848/24	Ilość zał.
Podpis	

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska
Wyszula Kabęda

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6, 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 ze zm.) oraz art. 41a ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.), po przeprowadzeniu czynności kontrolno– rozpoznawczych w: Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września, gdzie prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów:

potwierdzam

spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym dla: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września.

UZASADNIENIE

Starosta Wrzesiński wystąpił z wnioskiem nr WB.6233.15.2024 z dnia 4 listopada 2024r. (data wpływu 5 listopada 2024r.) o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów. Upoważniony funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w dniu 18 listopada 2024r. przeprowadził w przedmiotowych obiektach czynności kontrolno– rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno– rozpoznawczych stwierdzono spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że zagadnienia nie wskazane w niniejszym postanowieniu należy realizować zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie nadmieniam, że wymagania ochrony przeciwpożarowej wskazane w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym niniejszym postanowieniem, mogą ulec rozszerzeniu przez przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy o odpadach, przepisy wydane na podstawie art. 43 ust. 8 przywołanej ustawy stanowią przepisy przeciwpożarowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275 ze zm.), w związku z powyższym obowiązywać będą również dla obiektów istniejących.

Pouczenie

Zgodnie z art.41 a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrześni

z up.

Zastępca Komendanta
kpt. mgr inż. Tomasz Jankowski

Otrzymują:

- ① Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września - 1 egz. (ZPO)
2. a/a- 1 egz.

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września - 1 egz. (ZPO)